



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia

Conservación de Infraestructuras y Equipos
Santo Domingo, D.N. 16 de enero de 2026

CIE-R-JCE-0004-2026

Señora
Ana Ysabel Salvador,
Coordinador del Comité de Compras y Contrataciones.
Junta Central Electoral
Su Despacho

Vía

:


Sr. Ramón A. Mueses Estrada
Director de Infraestructura Física



Asunto

:

Remisión comunicación CCC-JCE-002-2026

Distinguida Señora:


En atención a la **comunicación CCC-JCE-002-2026**, suscrita por la Coordinadora del Comité de Compras y Contrataciones, donde nos remite **dos (2) propuestas para la adquisición de una (1) planta eléctrica de 200KW**, la cual será instalada en Sala de Máquinas, en esta Sede Central, tenemos a bien remitirle el resultado de nuestra evaluación de dichas propuestas.

Atentamente,


Ing. José Osvaldo Moreno Espinal
Conservación de Infraestructuras y Equipos
CIE-R/JOME/pc



Anexo: Copia comunicación CCC-JCE-002-2026, d/f 08/01/2026.

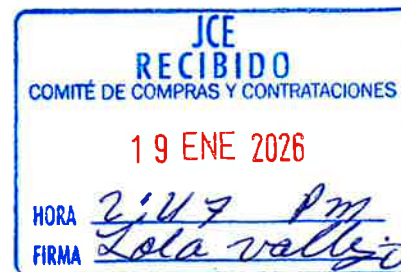

Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero,
Plaza de la Bandera, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-539-5419
FO05 (PRO-SGI-001)06

Ítems	Cant.	Artículo	Características	EQUIMAX	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL
1	1	Generador eléctrico	200 KW salida nominal	Cumple	Cumple
			Frecuencia nominal 60Hz	Cumple	Cumple
			Tablero multifuncional	Cumple	Cumple
			FP:0.8	Cumple	Cumple
			Modo de regulación AVR	Cumple	Cumple
			Trifásico (3ph)	Cumple	Cumple
			Voltaje 208/120 (conectada)	Cumple	Cumple
			Combustible diésel	Cumple	Cumple
			Tanque de combustible 100 gal. (mínimo)	Cumple	Cumple
			Sistema refrigeración: Refrigerante líquido	Cumple	Cumple
			Arranque eléctrico 12V	Cumple	Cumple
			Mantenedor de batería	Cumple	Cumple
			Nivel de ruido:60 a 70 decibeles.	No cumple, porque no habla de decibeles.	Cumple
			Encapsulada (insonorizada) resistencia a la corrosión, pintada al horno con polvo de poliéster y con cerraduras.	Cumple	Cumple
			Botón de paro de emergencia.	Cumple	Cumple
			Incluye instalación y puesta en marcha.	Cumple	Cumple