



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia

PRESENTACION OFERTA TECNICA


REFERENCIA: JCE-CCC-CP-2026-0001

Cronograma de Ejecución



Constructora
SERCONSA

Adecuación del Edificio que alojará el Instituto Especializado Superior en Formación Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

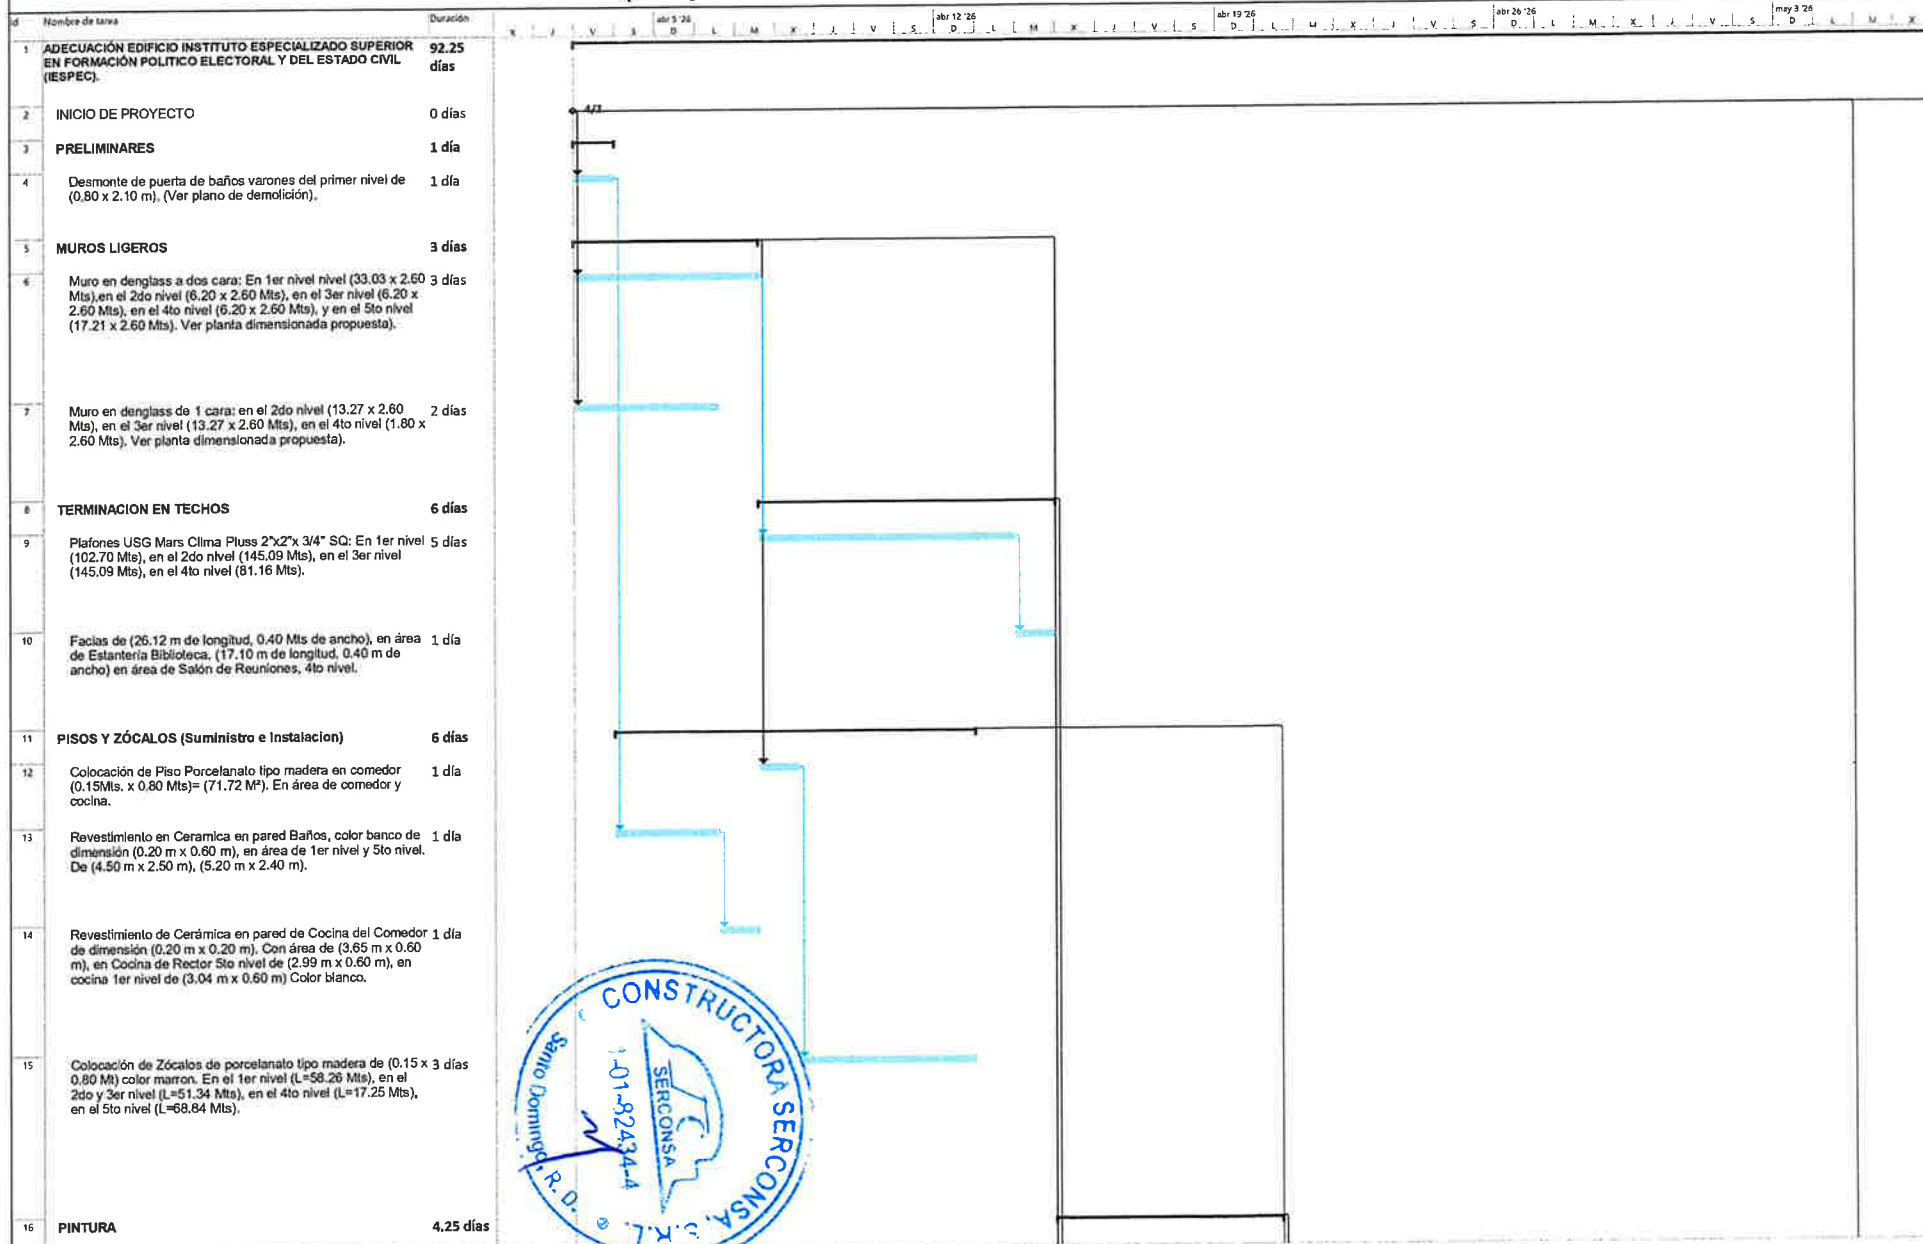

Proyecto: ADECUACIÓN IESPE
Fecha: jue 2/12/26

Tarea
División
Hitos

Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hitos inactivos
Resumen inactivo
Tarea manual


Informe de resumen manual
Resumen manual

solo duración
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas

Hitos externos
Fecha inicie
Progreso

Progreso manual

Adecuación del Edificio que alojará el Instituto Especializado Superior en Formación Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

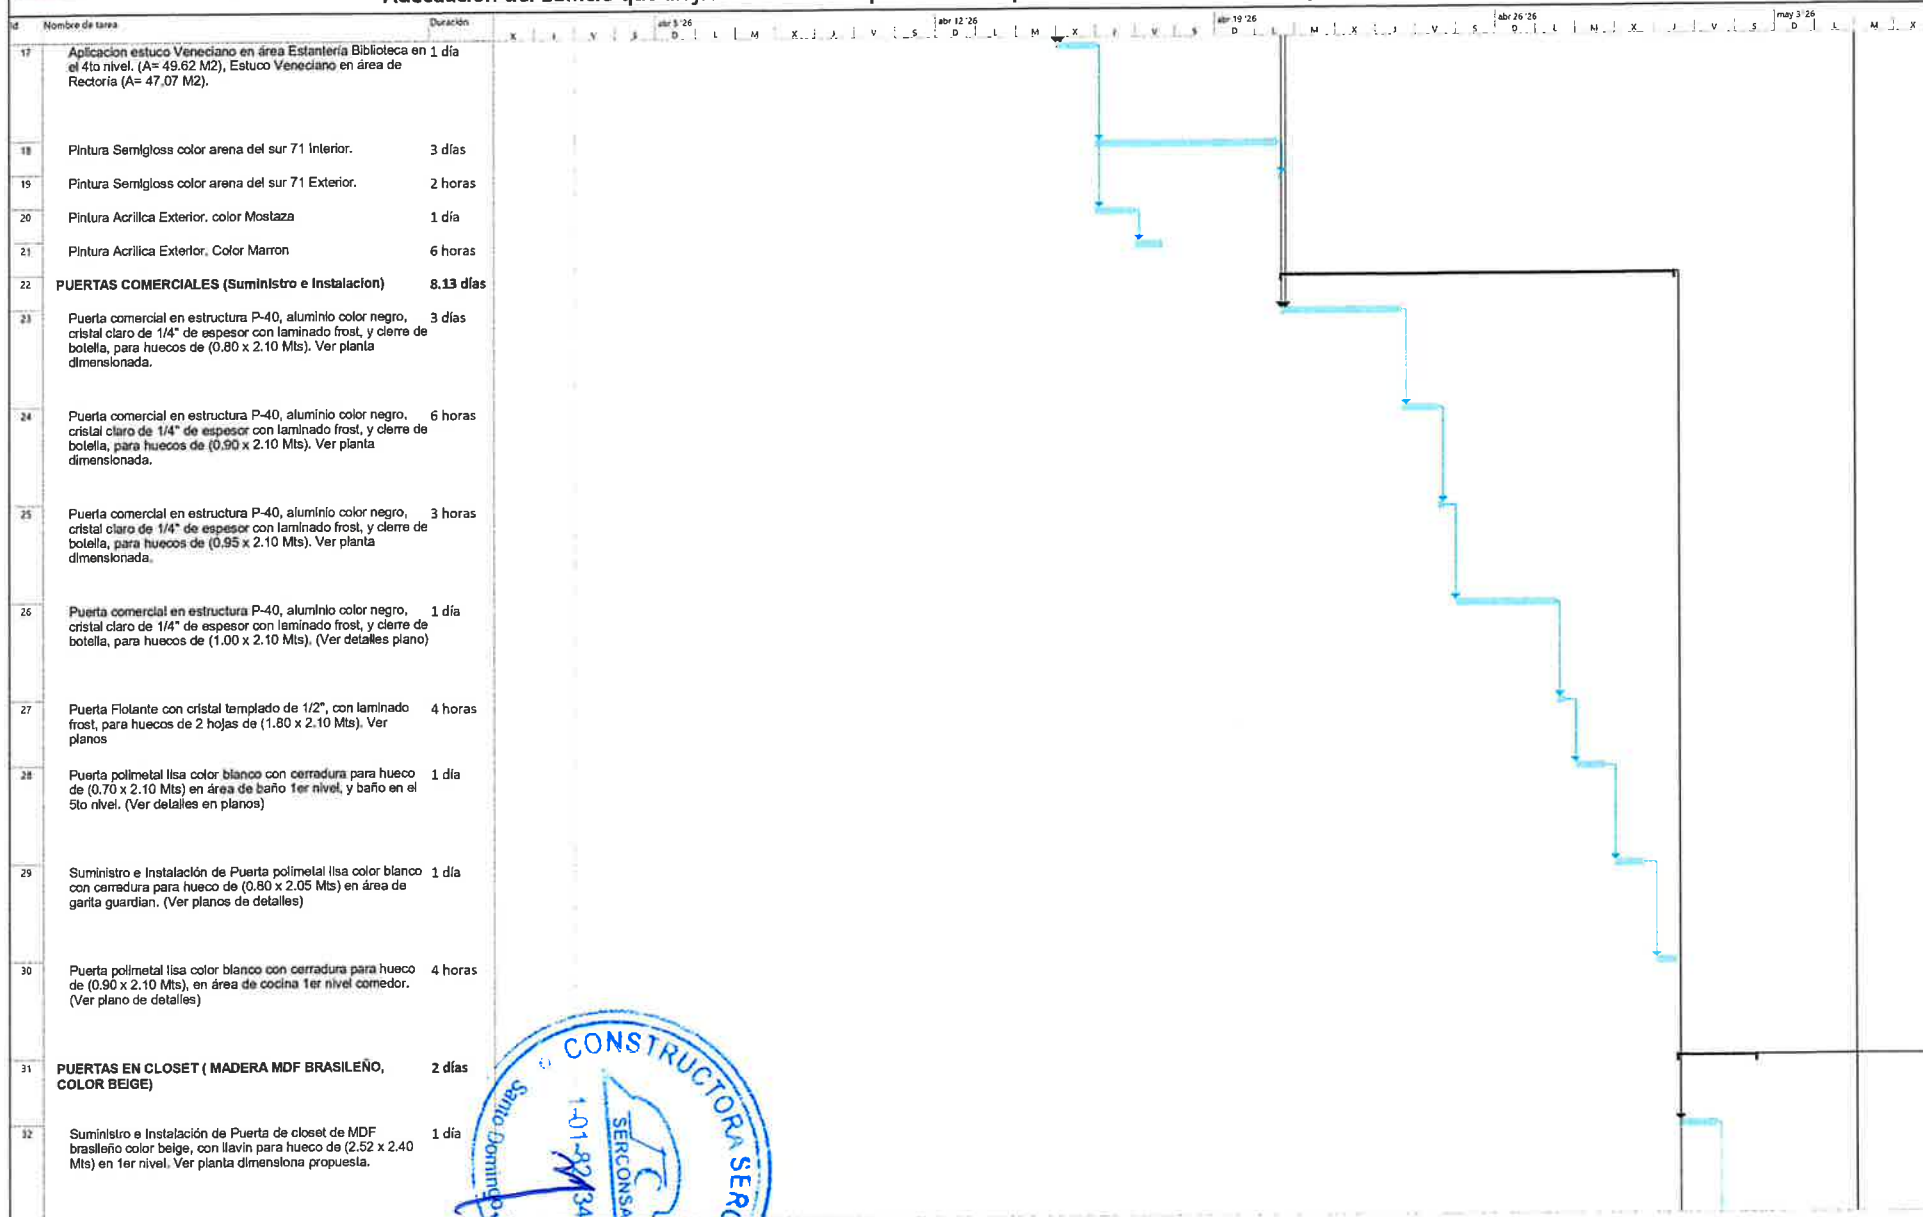

Proyecto: ADECUACION IESPE
Fecha: jue 2/12/26

Tarea: ■ Resumen ■ Resumen del proyecto ■ Tarea inactiva
 Estado: ■ Tarea manual ■ Resumen manual ■ Tareas externas
 Hitos: ■ Inicio ■ Fin ■ Progreso manual

Adecuación del Edificio que alojará el Instituto Especializado Superior en Formación Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

Nº	Nombre de tarea	Duración
33	Suministro e Instalación de Puerta de closet de MDF brasileño color beige, con llavín para hueco de (1.58 x 2.40 Mts) en 4to nivel. Ver planta dimensionada propuesta.	1 día
34	TECHO DE COMEDOR (ESTRUCTURA METALICA DIVERSAS, CON BARRA DE 1/2" COLOR GRIS PERLA)	11.38 días
35	Puerta abatible de hierro con tola con sus herrajes de (1.34 x 1 dfa 2.57 Mts) en área de ascensor 1er nivel.	
36	Puerta corrediza con sus herrajes para hueco de (1.45 x 2.57 1 dfa Mts) en 1er nivel.	
37	Techo Metalico del Comedor (5ta planta) con Columnas, Vigas Longitudinales y Vigas Transversales Metalicas con perfiles tipo H6"x4"x30' de 270.00 libras. Perfiles de hierro galvanizados (H.G.) 4"x4"x20' de 2.25 mms. de espesor; Techado con Planchas de Aluz	10 días
38	Muro de bloques de 6" Terminado (pañeto, cantos, moquetas, 3 horas etc.) y Adhesivo expósito para anclaje de varillas (Sika Ancor 3001), (0.69 mts. X 8.60 mts.) = 5.93 m². (Cierre parte Posterior del Comedor)	
39	CRISTALES FLOTANTES (Suministro e Instalacion)	3 días
40	Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior, de huecos de (22.65 Mts²), Ver planta dimensionada. En primer nivel.	1 día
41	Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior, de huecos de (23.28 Mts²), Ver planta dimensionada. En cuarto nivel	1 día
42	Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior, de huecos de (27.20 Mts²), Ver planta dimensionada. En quinto nivel	1 día
43	VENTANAS CORREDIZAS (Suministro e Instalacion)	1 día
44	Ventana Corrediza cristal claro de 3/16" de espesor, laminado en estructura P-40 con perfil de aluminio negro, en área de garita para huecos de 1 ud (0.93 x 1.00Mts²), 1 ud de (1.00 x 1.00 Mts²).	8 horas
45	INSTALACIONES SANITARIAS (Suministro e Instalacion)	5.38 días
46	Inodoros Opcion Elongados tipo Helvex.	6 horas
47	Lavamanos de Pedestal, color blanco.	7 horas

Id	Nombre de tarea	Duración	abr 5 '26							abr 12 '26							abr 19 '26							abr 26 '26							may 3 '26							
			D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	
48	Fregadero sencillo de una boca	6 horas																																				
49	Espejos rectangulares Sidney Canleados (1.20 mts. X 0.70 m)	1 día																																				
50	Tubería de arrastre Salida Sanitaria A.N.	1 día																																				
51	Salida Agua Potable en 1/2" con Tubería PVC	1 día																																				
52	MISCELANEOS	57.5 días																																				
53	Suministro e Instalación Tope de granito color negro en área de caja, registro, admisión y cocina con estructura de hierro negro, tubo de 1 3/4" y angulares de hierro negro (1.58 m x 0.60 m), (0.60 m x 0.30 m) área de registro 1er nivel. (2.11 m x 0.60 m)	4 horas																																				
54	Suministro e Instalación de Shutter enrollable con motor eléctrico, extruido 60 punzonado, color blanco con cierre de llave para hueco de 1 ud de (2.45 m x 2.45 m), 1 ud de (2.03 m x 2.45 m), 1 ud de (5.32 m x 2.32 m), 1 ud de (4.52 m x 2.32 m), 1 ud de (	1 día																																				
55	Suministro e Instalación Gabinete aéreo de cocina en andiroba, pintado de color barniz natural (1.84 m de longitud) 1er nivel, (1.21 m de longitud) en área de comedor 5to nivel y (1.42 m de longitud) en área de rectoría en 5to nivel con (0.60 m de altura),	1 día																																				
56	Suministro e Instalación Gabinete de piso en cocina piso en andiroba, pintado de color barniz natural de (1.84 m de longitud) el 1er nivel, (1.44 m de longitud) (1.38 m de longitud) en área de comedor en 5to nivel, (1.42 m de longitud) en rectoría en 5to n	1 día																																				
57	Suministro e Instalación revestimiento con planchas de PVC (en el 1er nivel salon de profesores y en el 4to. Nivel salon de reuniones y en el 5to. Nivel oficina del rector	1 día																																				
58	Suministro e Instalación de planchas de PVC ((Miga Louver L015-304 308 x 6MM x 2.40 Mt., con adhesivo (Nuribond HB050 300ML)).	1 día																																				
59	Suministro e Instalación de cortinas enrollables tipo zebra color Ivory (neolux Cas Soft) 3 ud para hueco de ((1.55 m + 4.52 m + 5.32 m) x 2.32 m)), 1 ud de ((2.03 m + 2.45 m) x 2.45 m)), en el 1er nivel.	1 día																																				
60	Suministro e Instalación de cortinas enrollables tipo zebra color Ivory (neolux Cas Soft) 4 ud para hueco de ((1.55 m + 1.50 m + 1.50 m + 1.93) x 2.10 m)), 2 ud de ((1.80 m + 1.80 m) x 1.20 m)), (1.51 m x 1.40 m), 2 ud de (2.70 m + 2.70 m) x 1.49 m)), 2 u	1 día																																				

CONSTRUCTORA SERCONSA

1-01-022424


Santo Domingo



Proyecto: ADECUACION IESPE
Fecha: jue 2/12/26

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duracion	solo el convenio	Hito externo	Progreso manual
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso	

Id	Nombre de tarea	Duración	abr 5 '26	abr 12 '26	abr 19 '26	abr 26 '26	may 3 '26
61	Suministro e instalación de cortinas de exterior tipo permas color white linen (VX screen 4105 al 5%) 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m)). En el 2do nivel.	1 día					
62	Suministro e instalación de cortinas de exterior tipo permas color white linen (VX screen 4105 al 5%) 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m)). En el 3er nivel.	1 día					
63	Suministro e instalación de alfombra comercial modular (shaw contract 5T210 situation tile color nocturne de alto tránsito 1 ud para hueco de (165.82 M2).	1 día					
64	Suministro e instalación de laminado oscuro en cristales 3 ud para hueco de ((1.55 m + 4.52 m + 5.32 m) x 2.32 m)), 1 ud de ((2.03 m + 2.45 m) x 2.45 m)), en el 1er nivel. 2 ud de ((0.93 m + 1.00 m) x 1.00 m)) en ganita.	1 día					
65	Suministro e instalación de laminado oscuro 4 ud para hueco de ((7.95 m + 1.50 m + 1.60 m + 1.93) x 2.10 m)), 2 ud de ((1.80 m + 1.80 m) x 1.20 m)), (1.51 m x 1.40 m)), 2 ud de ((2.70 m + 2.70 m) x 1.49 m)), 2 ud de ((1.96 m + 5.56 m) x 4.87m)). En el 4to nivel	1 día					
66	Suministro e instalación de laminado oscuro 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m)), 1 ud de ((2.36 m x 3.21 m)). En el 2do nivel.	1 día					
67	Suministro e instalación de laminado oscuro 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m)), 1 ud de ((2.36 m x 3.21 m)). En el 3er nivel.	1 día					
68	Suministro e instalación de laminado oscuro 4 ud para hueco de ((1.11 m + 1.13 m + 0.12m + 0.12 m) x 0.70 m)). En el 5to nivel.	1 día					
69	Suministro e instalación de fibra acústica - 11KA 24" x 96" - 3.5" DE 23.74 M2 (16- Pc-) 450125. En el 2do, 3er y 4to nivel, en aulas y salón reuniones. de (35.58 m x 2.60 m)	1 día					
70	Suministro e instalación Toldo de Nylon color marron en área de comedor (5to. Nivel) de (3.91 m x 1.88 m) (Suministro e instalación) (completo con estructura metálica).	1 día					
71	Bote y Limpieza	43 días					
72	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Edificio IESPEC en el Sector Los Rios.	43 días					

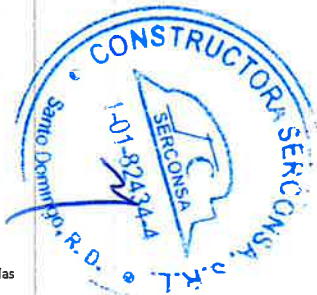

Proyecto: ADECUACION IESPEC
Fecha: jue 2/12/26

Tarea: Completado
División:
Hito: ◆

Resumen:
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo:
Resumen inactivo
Tarea manual

solo duración:
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comentario:
solo fin:
Tareas externas

Hito externo:
Fecha límite:
Progreso

Progreso manual

Adecuación del Edificio que alojará el Instituto Especializado Superior en Formación Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

Id	Nombre de tarea	Duración	abr 5 '26	abr 12 '26	abr 19 '26	abr 26 '26	may 3 '26
73	LUMINARIAS (Suministro e Instalación)	8.25 días					
74	Panel LED 2x2, 40 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación 6 horas UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garantía. Color blanco, Empotrable en plafón.						
75	Panel LED Circular de 11.5", 24 Watts, Luz Blanca, 5000K, 6 horas Certificación UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garantía. Color blanco, Empotrable.						
76	Panel LED Circular de 8.5", 18 Watts, Luz Blanca, 5000K, 6 horas Certificación UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garantía. Color blanco, Empotrable.						
77	Panel LED Circular de 11.5", 24 Watts, Luz Blanca, 5000K, 6 horas Certificación UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garantía. Color blanco, Superficie.						
78	Luminaria LED Basculante (Ojo de Buey), 5 Watts, Luz Blanca, 65000K, Certificación UL, 100/277V, IP20. 1 año de garantía. Color blanco, Empotrable. Incluye Bombillo.	6 horas					
79	Luminaria LED Lineal de 1.20 mts., 37 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación UL, 100/277V, IP20. 1 año de garantía. Colgante. Incluye elementos de suspensión y sujeción.	6 horas					
80	Lámpara LED de Emergencia de 6 Watts, Certificación UL, 100/277V, IP20. Con autonomía de 90 minutos. 1 año de garantía. Superficie.	6 horas					
81	Base de Superficie para Panel LED 2x4, Color blanco.	3 días					
82	EQUIPOS ELECTRICOS (Suministro e Instalación)	12 días					
83	Transformador Principal (TR1) tipo Pad-Mounted de 167 kVA, Monofásico, sumergido en aceite, 1Ø, 7.200V/240-120V, Taps +/- 2.5%, Loop Feed, frente muerto, protección Bay o Nel.	1 día					
84	Generador Eléctrico de Emergencia (G1) Encapsulado Nuevo de 200 kW, 1Ø, 240/120V, 60Hz. Motor: CUMMINS Diesel. Incluye breaker.	1 día					
85	Modulo de Medición de 16 Zocalos Portacontadores, en barras 600 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz. con mirillas y troquelados de protección antivandálicos, puerta abisagrada, gabinete Nema 3R, norma EDESUR. Con los siguientes accesorios: 1 - MCB 600a, 2 Polo	1 día					



Adecuación del Edificio que alojará el Instituto Especializado Superior en Formación Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

id	Nombre de tarea	Duración	abr 5 '26	abr 12 '26	abr 19 '26	abr 26 '26	may 3 '26
86	Cubículo de Transferencias Automática, barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R, con transfers switch esclavos. Con los siguientes accesorios: 1 - MCB 700A, 2 Polos 11 - ITA 70A, Monofásicos 2 - ITA 80A, Monofásicos 1 - ITA 125A, Mono	1 día					
87	Cubículo de Transferencias Manual, barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R. Con los siguientes accesorios: 2 - MCB 630A, 2 Polos Con luz Indicadora de entrada de Generador 1 y Generador Movil. 1 - Bloque neutro 1 - Bloque tierra	1 día					
88	Caja de Conexión de Genrador Movil "CCGM", barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R. Con los siguientes accesorios: Embarrado de Cobre.. 1 - Bloque neutro 1 - Bloque tierra	1 día					
89	Panel de Distribución (P4B/A-A), disponibilidad para 12/24 espacios con barras de 200A, Al, 1Ø, 240/120V, 60HZ, 3C y Tierra. Nema 3R. Dispositivos G.E. o Similar. Con los siguientes Accesorios: 2 - Breaker's de 20/2 THQP 5 - Breaker's de 30/2 THQP 1 - Bre	1 día					
90	Panel de Distribución (PCC), disponibilidad para 12/24 espacios con barras de 200A, Al, 1Ø, 240/120V, 60HZ, 3C y Tierra. Nema 1. Dispositivos G.E. o Similar. Con los siguientes Accesorios: 6 - Breaker's de 20/1 THQL	1 día					
91	Breaker's para instalación en los diferentes paneles de distribución. Según detalles de paneles. Incluye lo siguiente: 10 - Breaker's de 15/1 THQP 51 - Breaker's de 20/1 THQP 10 - Breaker's de 20/2 THQP 19 - Breaker's de 30/2 THQP 2 - Breaker's de 40/2 TH	1 día					
92	Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1 - Breaker DIN Europeo doble 20 Amp.	1 día					
93	Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1 - Breaker DIN Europeo doble 32 Amp.	1 día					
94	Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1 - Breaker DIN Europeo doble 40 Amp.	1 día					



Proyecto: ADECUACION IESPEC
Fecha: jue 2/12/26

Tarea
División
Hito

Resumen
Resumen del proyecto
Tarea Inactiva

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual

solo duración
informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas

Hito externo
Fecha límite
Progreso

Progreso manual

Nº	Nombre de tarea	Duración	abr 5 '26	abr 12 '26	abr 19 '26	abr 26 '26	may 3 '26
95	Desconectorio de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior.. 1 - Breaker DIN Europeo doble 50 Amp.	1 día					
96	Suministro y colocación de registro Eléctricos. (Ver plano eléctricos)	1 día					
97	INSTALACION DE SISTEMA DE GENERACION DE EMERGENCIA	14 días					
98	Instalación mecánica	2 días					
99	Instalación de generador eléctrico de emergencia de 200kW, 240/120V, 1Ø, 60 Hz. Incluye uso de grúa.	1 día					
100	Sistema de combustible	1 día					
101	Tanque de Diarío 300 galones. (Ver dimensiones en obra.)	1 día					
102	Tubería de drenaje del Tanque de Diarío del Generador en tubería H.N. 1".	1 día					
103	Tubería de llenado del Tanque de Diarío del Generador en tubería H.N. 1 1/2".	1 día					
104	Tubería de llenado y retorno de los Generadores en tubería H.N. 1".	1 día					
105	Válvulas de bola de 1" para bypass filtro separador de agua	1 día					
106	Filtro trampa de agua NS10. (incluye elementos).	1 día					
107	Codo 90 grado H.N. 1 1/2"	1 día					
108	Codo 90 grado H.N. 1"	1 día					
109	Conector tipo Tee H.N. 1"	1 día					
110	Mano de obra instalación Tanque Diarío de Combustible	1 día					
111	ALIMENTADORES (Suministro e Instalación)	22 días					
112	Alimentador monofásico (A1) desde Transformador Principal (TR1) hasta Módulo Contadores (MC1). Formado por: 1 x 3"Ø IMC 6 x #3/Ø THHN - Fases 3 x #3/Ø THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra	2 días					
113	Alimentador monofásico (A2) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P1B". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	2 días					
114	Alimentador monofásico (A3) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P1C". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	2 días					
115	Alimentador monofásico (A7) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P2D". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	2 días					



Proyecto: ADECUACION IESPE
Fecha: jue 2/12/26

Tarea	Resumen	Hito interno	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso	

Adecuación del Edificio que alojará el Instituto Especializado Superior en Formación Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

Nombre de tarea		Duración	abr 5 '26 abr 12 '26 abr 19 '26 abr 26 '26 may 3 '26																											
116	Alimentador monofásico (A8) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3A". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	2 días																												
117	Alimentador monofásico (A9) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3B". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	2 días																												
118	Alimentador monofásico (A10) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3C". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	2 días																												
119	Alimentador monofásico (A11) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3D". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	1 día																												
120	Alimentador monofásico (A12) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P4A". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	1 día																												
121	Alimentador monofásico (A12A) desde Panel "P4A" hasta Panel "PCC". Formado por: 1 x 1"Ø EMT 2 x #8 THHN - Fases 1 x #8 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	1 día																												
122	Alimentador monofásico (A13) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P4B". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	1 día																												
123	Alimentador monofásico (A14) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P4B/A-A". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #2 THHN - Fases 1 x #4 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	1 día																												
124	Alimentador monofásico (A16) desde Generador de Emergencia (G1) hasta Interruptor de transferencia Manual (ITM). Formado por: 2 x 3"Ø IMC-LT 6 x #4/0 THHN - Fases 3 x #4/0 THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra	1 día																												
125	Alimentador monofásico (A17) desde Caja de Conexión de Generador Móvil (CCGM) hasta Interruptor de transferencia Manual (ITM). Formado por: 2 x 3"Ø IMC-LT 6 x #4/0 THHN - Fases 3 x #4/0 THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra	1 día																												
126	Alimentador monofásico (A18) desde Interruptor de transferencia Manual (ITM) hasta Interruptor de transferencia Automática (ITA). Formado por: 2 x 3"Ø IMC 6 x #4/0 THHN - Fases 3 x #4/0 THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra	1 día																												
127	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (Suministro e Instalación)	6 días																												
128	Equipos de climatización	6 días																												



Proyecto: ADECUACIÓN IESPE
Fecha: jue 2/12/26

Tarea
División
Hito

Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual

solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas

Hito externo
Fecha límite
Progreso

Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	abr 5 '26	abr 12 '26	abr 19 '26	abr 26 '26	may 3 '26
129	Unidad de A/A Tipo Mini Split Inverter 12,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18.	6 días					
130	Unidad de A/A Tipo Mini Split Inverter 24,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18.	6 días					
131	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 24,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18. Unidad Condensadora de Descarga Vertical.	6 días					
132	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 36,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18. Unidad Condensadora de Descarga Vertical.	6 días					
133	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 48,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18. Unidad Condensadora de Descarga Vertical.	6 días					
134	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 60,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18. Unidad Condensadora de Descarga Vertical.	6 días					
135	Suministro e Instalación mecánicas de equipos, Elementos de sujeción y los componentes necesario para la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos mencionados en esta partida.	6 días					
136	Base en Perfil Metálico Para Unidad Condensadora y elementos de fijación.	6 días					
137	Materiales para Conexión Evaporadora - Condensadora	6 días					
138	Gas Refrigerante R410a	6 días					
139	Bomba de Drenaje para Aire Acondicionado, 208/230V, 60Hz	6 días					
140	Palometa para Inst. Sistema de A/A Split de 12K a 24K BTL	6 días					
141	Tubería de Cobre Flexible 1/4". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	6 días					
142	Tubería de Cobre Flexible 1/2". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	6 días					
143	Tubería de Cobre Flexible 3/8". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	6 días					
144	Tubería de Cobre Flexible 5/8". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	6 días					
145	Tubería de Cobre Flexible 3/4". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	6 días					
146	Conductor de Goma 14/4 AWG	6 días					
147	Conductor de Goma 12/4 AWG	6 días					



Proyecto: ADECUACIÓN IESPEC
Fecha: jue 2/12/26

Tarea	Resumen	Resumen de proyecto	Tarea manual	Resumen manual	Informe de resumen manual	Resumen manual	Tarea manual	Tarea externa	Tarea externa	Hito externo	Fecha límite	Progreso	Progreso manual

Adecuación del Edificio que alojará el Instituto Especializado Superior en Formación Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

ID	Nombre de tarea	Duración
148	Tubería PVC de drenaje 3/4"	6 días
149	Tubería PVC de drenaje 1"	6 días
150	Codo PVC de drenaje 3/4" x 90°	6 días
151	Codo PVC de drenaje 1" x 90°	6 días
152	Tee PVC de drenaje 3/4"	6 días
153	Union Coupling PVC de drenaje 3/4"	6 días
154	Cemento PVC 8 OZ.	6 días
155	Manguera transparente de 3/8"	6 días
156	Remoción e Instalación de Unidades Existentes	6 días
157	Bomba de Drenaje para Aire Acondicionado, 208/230V, 60Hz	6 días
158	Tubería de Cobre Flexible 1/4", (Incluye: vasocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	6 días
159	Tubería de Cobre Flexible 1/2", (Incluye: vasocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	6 días
160	Conductor de Goma 14/4 AWG	6 días
161	Tubería PVC de Presión 1/2"	6 días
162	Codo PVC de Presión 1/2" x 90°	6 días
163	Union Coupling PVC de Presión 1/2"	6 días
164	Manguera transparente de 3/8"	6 días
165	Mano de obra Remoción A/A Mini Split de 18,000 BTU exist	6 días
166	Mano de obra Instalación Sistema A/A Mini Split de 18,000 BTU existente y Elementos de sujeción y, lo necesario para la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos mencionados en esta partida.	6 días
167	Soporte para tubería de refrigeración	6 días
168	Suministro e Instalación de sistema de suspensión para soporte de tubería de cobre en el techo. Compuesto por: - Barra Unistrut - Elementos de anclaje	6 días
169	Equipos de Ventilación Mecánica	6 días
170	Abanico de techo, color blanco. Marca: KDK o similar. Incluye elemento de sujeción y suspensión.	6 días
171	Mano de obra Instalación de abanicos de techo, elementos de extensión y Elementos de sujeción y, lo necesario para la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos mencionados en esta partida.	6 días
172	CANALIZACIÓN DE DATA Y COMUNICACIÓN	2 días
173	Exterior	2 días



Nº	Nombre de tarea	Duración
174	Suministro e instalación de acometida de comunicación de 2 días	
175	Suministro e instalación de canalización de comunicación de 2 días	
176	Suministro y colocación de registro Pintado 12" x 12" x 6", 1/2 días	
177	Suministro y colocación de registro Pintado 15" x 15" x 6", 1/2 días	
178	Suministro y colocación de registro Pintado 15" x 15" x 6", 1/2 días	
179	Interior 2 días	
180	Suministro e instalación de canalización principal de DATA 1/2 días	
181	Suministro e instalación de perfil rectangular de aluminio 1 1/2 días	
182	Suministro e instalación de sistema de suspensión para sop 2 días	
183	Suministro y colocación de registro Pintado 10" x 10" x 4", 1/2 días	
184	Suministro y colocación de registro Pintado 12" x 12" x 4", 1/2 días	
185	Suministro y colocación de registro Pintado 15" x 15" x 4", 1/2 días	
186	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (Suministro e Instalación) 3 días	
187	Varilla de puesta a tierra de Cobre de 5/8" x 8" 3 días	
188	Conductor desnudo trenzado de cobre, calibre #2 AWG, 7 1/2 días	
189	Terminal doble ojo a compresión para cable #2 3 días	
190	Molde para soldadura exotérmica (Empalme cable #2 a varil 3 días	
191	Molde para soldadura exotérmica (Empalme cable #2 a #2) 3 días	
192	Fundente (90gr - material para soldadura exotérmica) 3 días	
193	Registro de Inspección para puesta a tierra de 10" 3 días	
194	Master Ground de 8" x 2 1/2" x 1/4" con aislante y base. 3 días	
195	Mano de obra instalación de sistema de puesta a tierra 3 días	
196	FIN PROYECTO 0 días	



Adecuación del Edificio que alojará el Instituto Especializado Superior en Formación Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

Id	Nombre de tarea	Duración
1	ADECUACIÓN EDIFICIO INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN FORMACIÓN POLITICO ELECTORAL Y DEL ESTADO CIVIL (IESPEC).	92.25 días
2	INICIO DE PROYECTO	0 días
3	PRELIMINARES	1 día
4	Desmante de puerta de baños varones del primer nivel de (0.80 x 2.10 m). (Ver plano de demolición).	1 día
5	MUROS LIGEROS	3 días
6	Muro en denglass a dos cara: En 1er nivel nivel (33.03 x 2.60 Mts), en el 2do nivel (6.20 x 2.60 Mts), en el 3er nivel (6.20 x 2.60 Mts), en el 4to nivel (6.20 x 2.60 Mts), y en el 5to nivel (17.21 x 2.60 Mts). Ver planta dimensionada propuesta).	3 días
7	Muro en denglass de 1 cara: en el 2do nivel (13.27 x 2.60 Mts), en el 3er nivel (13.27 x 2.60 Mts), en el 4to nivel (1.80 x 2.60 Mts). Ver planta dimensionada propuesta).	2 días
8	TERMINACION EN TECHOS	6 días
9	Plafones USG Mars Clima Pluss 2"x2"x 3/4" SQ: En 1er nivel (102.70 Mts), en el 2do nivel (145.09 Mts), en el 3er nivel (145.09 Mts), en el 4to nivel (61.16 Mts).	5 días
10	Facias de (26.12 m de longitud, 0.40 Mts de ancho), en área de Estantería Biblioteca, (17.10 m de longitud, 0.40 m de ancho) en área de Salón de Reuniones, 4to nivel.	1 día
11	PISOS Y ZÓCALOS (Suministro e Instalacion)	6 días
12	Colocación de Piso Porcelanato tipo madera en comedor (0.15Mts. x 0.80 Mts)= (71.72 MP). En área de comedor y cocina.	1 día
13	Revestimiento en Ceramica en pared Baños, color banco de dimensión (0.20 m x 0.60 m), en área de 1er nivel y 5to nivel. De (4.50 m x 2.50 m), (5.20 m x 2.40 m).	1 día
14	Revestimiento de Cerámica en pared de Cocina del Comedor de dimensión (0.20 m x 0.20 m). Con área de (3.65 m x 0.60 m), en Cocina de Rector 5to nivel de (2.99 m x 0.60 m), en cocina 1er nivel de (3.04 m x 0.60 m) Color blanco.	1 día
15	Colocación de Zócalos de porcelanato tipo madera de (0.15 x 3 días 0.80 Mt) color marron. En el 1er nivel (L=58.26 Mts), en el 2do y 3er nivel (L=51.34 Mts), en el 4to nivel (L=17.25 Mts), en el 5to nivel (L=68.84 Mts).	3 días
16	PINTURA	4.25 días



Adecuación del Edificio que alojará el Instituto Especializado Superior en Formación Electoral y del Estado Civil (IESPEC)


Número de ítem	Nombre de tarea	Duración
17	Aplicación estuco Venezolano en área Estantería Biblioteca en el 4to nivel. (A= 49.62 M2), Estuco Venezolano en área de Rectoría (A= 47.07 M2).	1 día
18	Pintura Semiglosa color arena del sur 71 Interior.	3 días
19	Pintura Semigloss color arena del sur 71 Exterior.	2 horas
20	Pintura Acrilica Exterior, color Mostaza	1 día
21	Pintura Acrilica Exterior, Color Marron	6 horas
22	PUERTAS COMERCIALES (Suministro e Instalación)	8.13 días
23	Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4" de espesor con laminado frost, y cierre de botella, para huecos de (0.80 x 2.10 Mts). Ver planta dimensionada.	3 días
24	Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4" de espesor con laminado frost, y cierre de botella, para huecos de (0.90 x 2.10 Mts). Ver planta dimensionada.	6 horas
25	Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4" de espesor con laminado frost, y cierre de botella, para huecos de (0.95 x 2.10 Mts). Ver planta dimensionada.	3 horas
26	Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4" de espesor con laminado frost, y cierre de botella, para huecos de (1.00 x 2.10 Mts). (Ver detalles plano)	1 día
27	Puerta Flotante con cristal templado de 1/2", con laminado frost, para huecos de 2 hojas de (1.80 x 2.10 Mts). Ver planos	4 horas
28	Puerta polimetal lisa color blanco con cerradura para hueco de (0.70 x 2.10 Mts) en área de baño 1er nivel, y baño en el 5to nivel. (Ver detalles en planos)	1 día
29	Suministro e Instalación de Puerta polimetal lisa color blanco con cerradura para hueco de (0.80 x 2.05 Mts) en área de garita guardian. (Ver planos de detalles)	1 día
30	Puerta polimetal lisa color blanco con cerradura para hueco de (0.90 x 2.10 Mts), en área de cocina 1er nivel comedor. (Ver plano de detalles)	4 horas
31	PUERTAS EN CLOSET (MADERA MDF BRASILEÑO, COLOR BEIGE)	2 días
32	Suministro e Instalación de Puerta de closet de MDF brasileño color beige, con llavín para hueco de (2.52 x 2.40 Mts) en 1er nivel. Ver planta dimensión propuesta.	1 día



Adecuación del Edificio que alojará el Instituto Especializado Superior en Formación Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

Id	Nombre de tarea	Duración
33	Suministro e instalación de Puerta de closet de MDF brasileño color beige, con llavín para hueco de (1.58 x 2.40 Mts) en 4to nivel. Ver planta dimensiona propuesta.	1 día
34	TECHO DE COMEDOR (ESTRUCTURA METALICA DIVERSAS, CON BARRA DE 1/2" COLOR GRIS PERLA)	11.38 días
35	Puerta abatible de hierro con tola con sus herrajes de (1.34 x 1 d/a 2.57 Mts) en área de ascensor 1er nivel.	
36	Puerta corrediza con sus herrajes para hueco de (1.45 x 2.57 1 d/a Mts) en 1er nivel.	
37	Techo Metalico del Comedor (5ta planta) con Columnas, Vigas Longitudinales y Vigas Transversales Metalicas con perfiles tipo H6"x4"x30' de 270.00 libras. Perfiles de hierro galvanizados (H.G.) 4"x4"x20' de 2.25 mms. de espesor. Techado con Planchas de Aluz	10 días
38	Muro de bloques de 6" Terminado (pañete, cantos, mochetas, 3 horas etc.) y Adhesivo expoxico para anclaje de varillas (Sika Ancor 3001), (0.69 mts. X 8.60 mts.) = 5.93 m². (Cierre parte Posterior del Comedor)	
39	CRISTALES FLOTANTES (Suministro e Instalacion)	3 días
40	Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior, de huecos de (22.65 Mts²), Ver planta dimensionada. En primer nivel.	1 día
41	Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior, de huecos de (23.28 Mts²), Ver planta dimensionada. En cuarto nivel	1 día
42	Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior, de huecos de (27.20 Mts²), Ver planta dimensionada. En quinto nivel	1 día
43	VENTANAS CORREDIZAS (Suministro e Instalacion)	1 día
44	Ventana Corrediza cristal claro de 3/16" de espesor, laminado en estructura P-40 con perfil de aluminio negro, en área de garita para huecos de 1 ud (0.93 x 1.00Mts²), 1 ud de (1.00 x 1.00 Mts²).	8 horas
45	INSTALACIONES SANITARIAS (Suministro e Instalacion)	5.38 días
46	Inodoros Opcion Elongados lipo Helvex.	6 horas
47	Lavamanos de Pedestal, color blanco.	7 horas



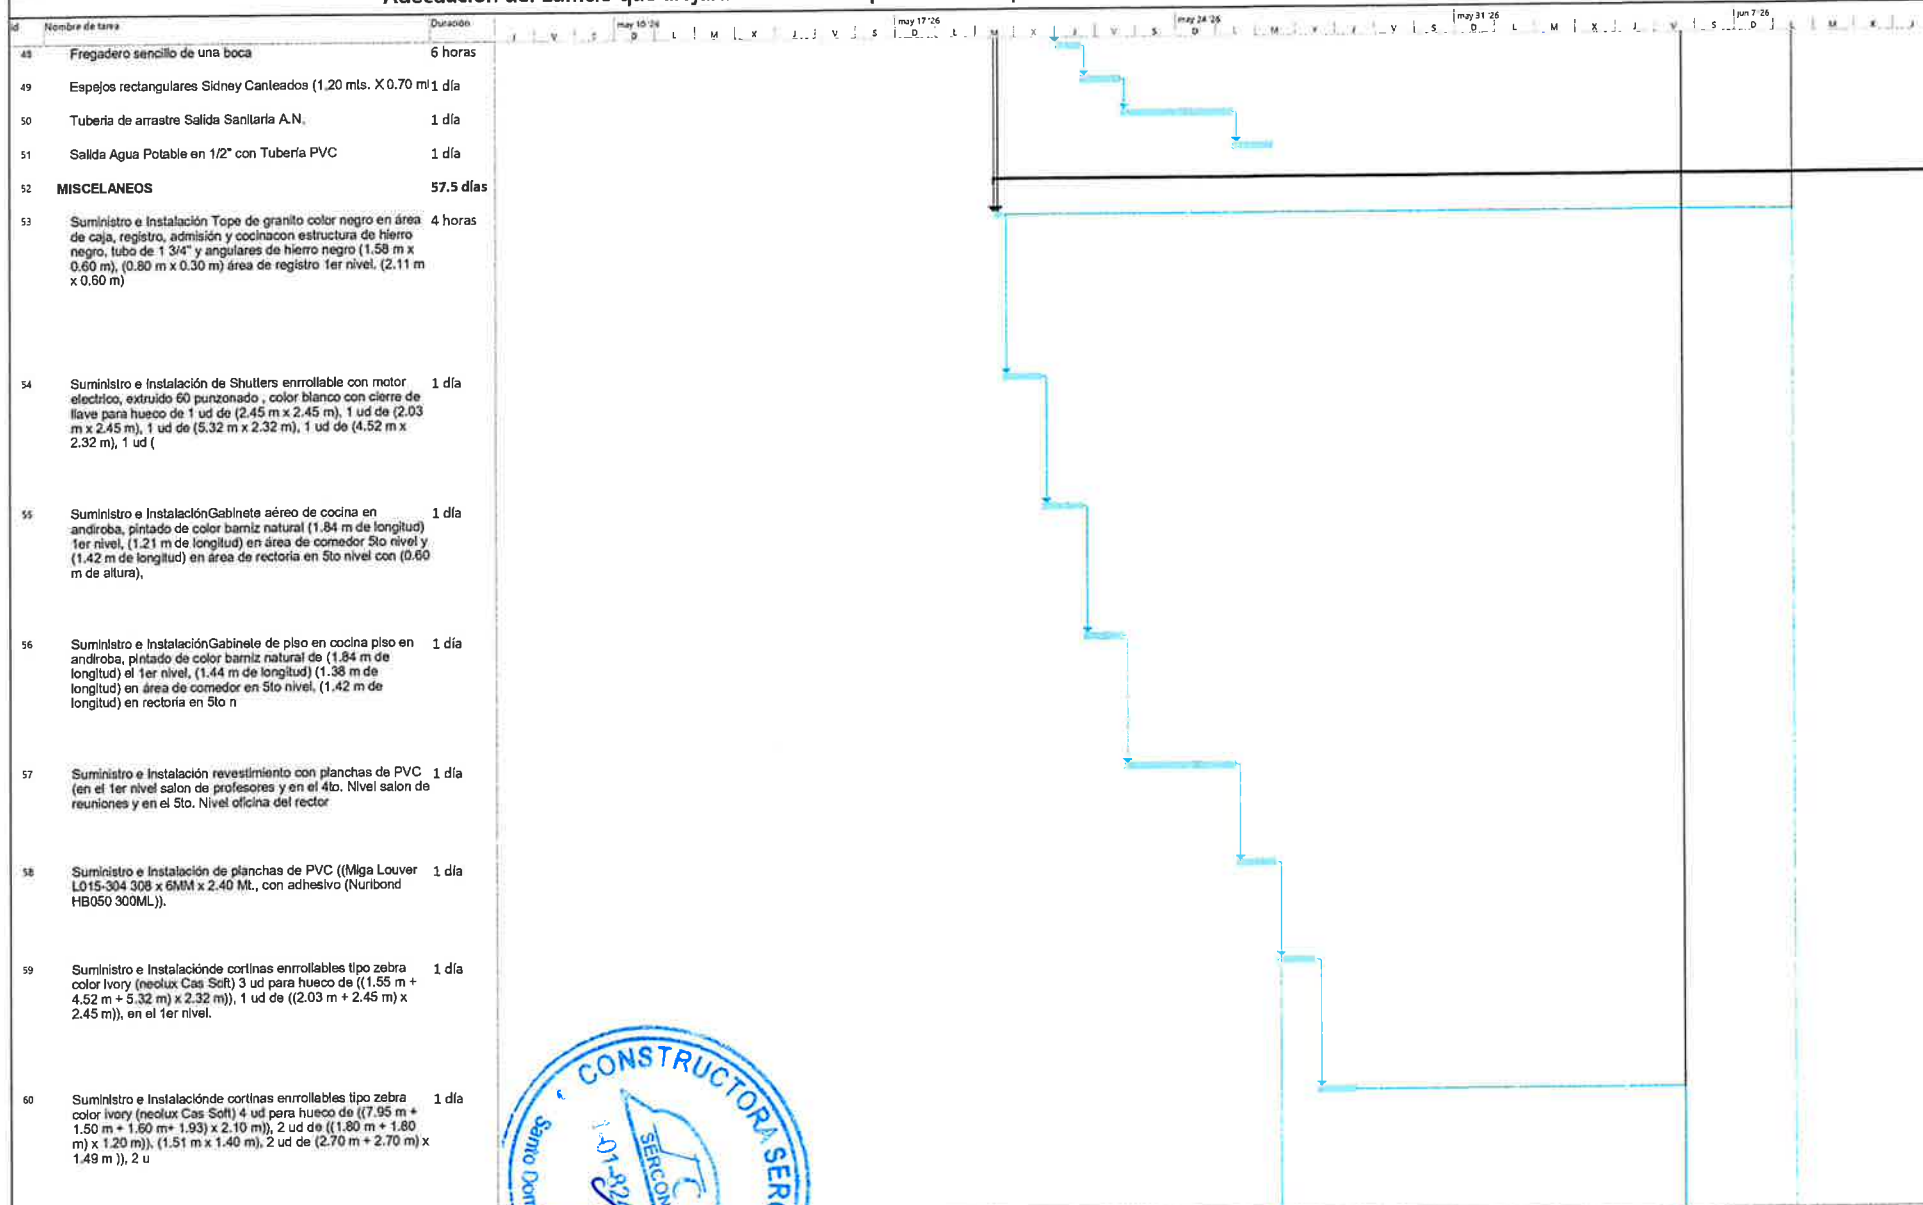

Proyecto: ADECUACION IESPE
Fecha: jue 2/12/26

Tarea
División
Hilo

Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Tarea manual
Resumen manual

Informe de resumen manual


Resumen manual

solo duración
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas

Hilo externo
Fecha límite
Progreso

Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración
61	Suministro e instalación de cortinas de exterior tipo permas color white linen (VX screen 4105 al 5%) 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m). En el 2do nivel.	1 día
62	Suministro e instalación de cortinas de exterior tipo permas color white linen (VX screen 4105 al 5%) 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m). En el 3er nivel.	1 día
63	Suministro e instalación de alfombra comercial modular (shaw contract 5T210 situation tile color nocturne de alto tránsito 1 ud para hueco de (165.82 M2).	1 día
64	Suministro e instalación de laminado oscuro en cristales 3 ud para hueco de ((1.55 m + 4.52 m + 5.32 m) x 2.32 m), 1 ud de ((2.03 m + 2.45 m) x 2.45 m), en el 1er nivel. 2 ud de ((0.93 m + 1.00 m) x 1.00 m) en garita.	1 día
65	Suministro e instalación de laminado oscuro 4 ud para hueco de ((7.95 m + 1.50 m + 1.60 m + 1.93) x 2.10 m), 2 ud de ((1.80 m + 1.80 m) x 1.20 m), (1.51 m x 1.40 m), 2 ud de (2.70 m + 2.70 m) x 1.49 m), 2 ud de (1.96 m 5.56 m) x 4.87m). En el 4to nivel	1 día
66	Suministro e instalación de laminado oscuro 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m), 1 ud de (2.36 m x 3.21 m). En el 2do nivel.	1 día
67	Suministro e instalación de laminado oscuro 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m), 1 ud de (2.36 m x 3.21 m). En el 3er nivel.	1 día
68	Suministro e instalación de laminado oscuro 4 ud para hueco de ((1.11 m + 1.13 m + 0.12m + 0.12 m) x 0.70 m). En el 5to nivel.	1 día
69	Suministro e instalación de fibra acústica - 11KA 24" x 96" - 3.5" DE 23.74 M2 (16- Pc-) 450125. En el 2do, 3er y 4to nivel, en aulas y salón reuniones. de (35.58 m x 2.60 m)	1 día
70	Suministro e instalación Toldo de Nylon color marron en área de comedor (5to. Nivel) de (3.91 m x 1.88 m) (Suministro e instalación) (completo con estructura metálica).	1 día
71	Bote y Limpieza	43 días
72	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Edificio IESPEC en el Sector Los Ríos.	43 días

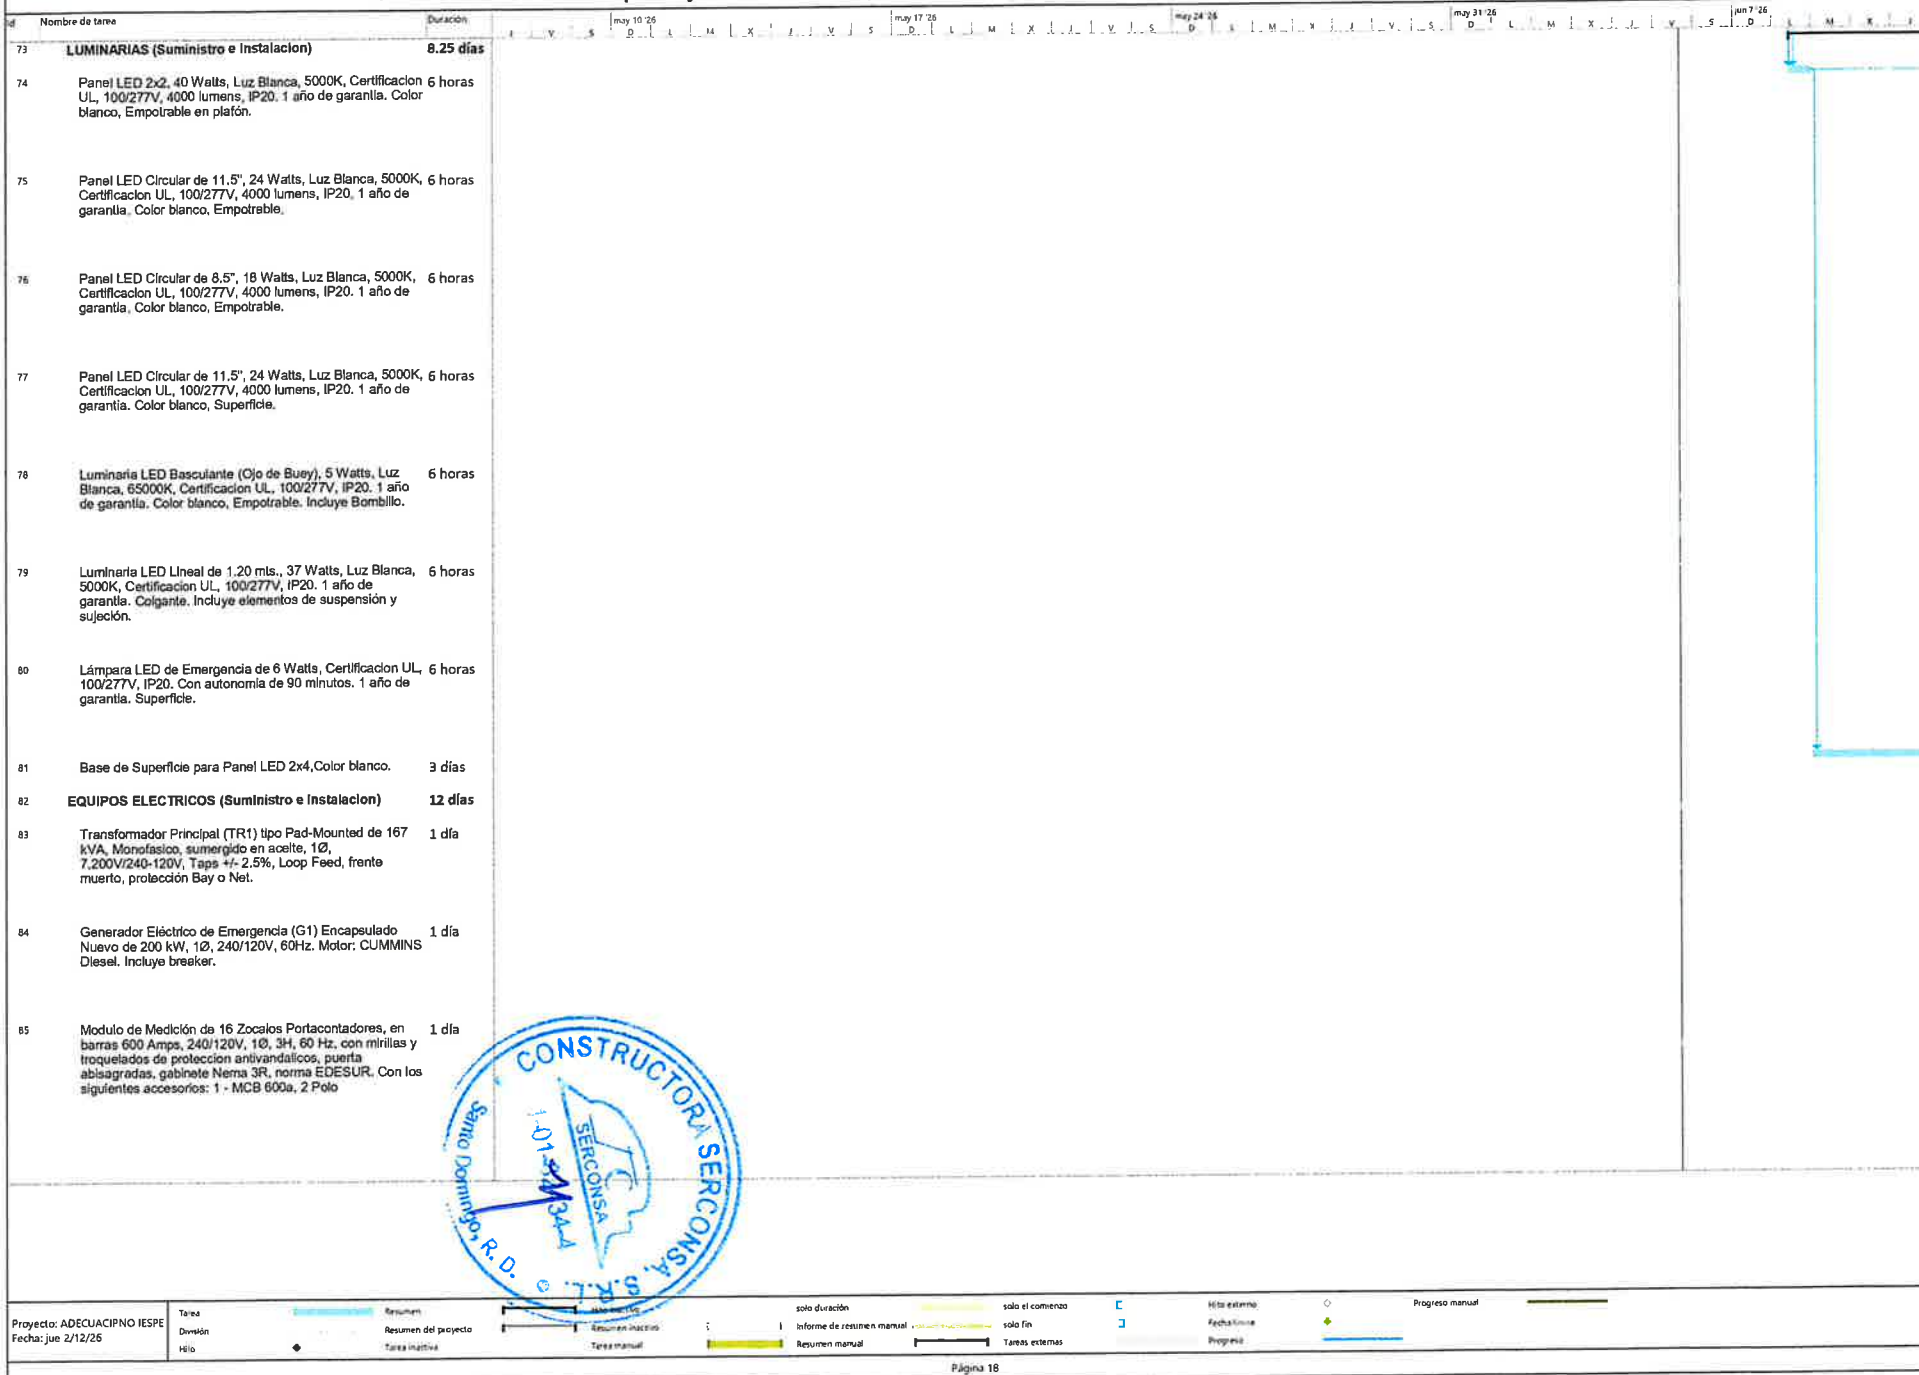

Adecuación del Edificio que alojará el Instituto Especializado Superior en Formación Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

id	Nombre de tarea	Duración	may 15 '26	may 17 '26	may 24 '26	jun 7 '26
86	Cubículo de Transferencias Automática, barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R, con transfers switch esclavos. Con los siguientes accesorios: 1 - MCB 700A, 2 Polos 11 - ITA 70A, Monofásicos 2 - ITA 80A, Monofásicos 1 - ITA 125A, Mono	1 día				
87	Cubículo de Transferencias Manual, barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R. Con los siguientes accesorios: 2 - MCB 630A, 2 Polos Con luz Indicadora de entrada de Generador 1 y Generador Movil. 1 - Bloque neutro 1 - Bloque tierra	1 día				
88	Caja de Conexión de Genrador Movil "CCGM", barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R. Con los siguientes accesorios: Embarrado de Cobre, 1 - Bloque neutro 1 - Bloque tierra	1 día				
89	Panel de Distribución (P4B/A-A), disponibilidad para 12/24 espacios con barras de 200A, Al, 1Ø, 240/120V, 60HZ, 3C y Tierra, Nema 3R, Dispositivos G.E. o Similar, Con los siguientes Accesorios: 2 - Breaker's de 20/2 THQP 5 - Breaker's de 30/2 THQP 1 - Bre	1 día				
90	Panel de Distribución (PCC), disponibilidad para 12/24 espacios con barras de 200A, Al, 1Ø, 240/120V, 60HZ, 3C y Tierra, Nema 1, Dispositivos G.E. o Similar, Con los siguientes Accesorios: 6 - Breaker's de 20/1 THQL	1 día				
91	Breaker's para instalación en los diferentes paneles de distribución. Según detalles de paneles. Incluye lo siguiente: 10 - Breaker's de 15/1 THQP 51 - Breaker's de 20/1 THQP 10 - Breaker's de 20/2 THQP 19 - Breaker's de 30/2 THQP 2 - Breaker's de 40/2 TH	1 día				
92	Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1 - Breaker DIN Europeo doble 20 Amp.	1 día				
93	Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1 - Breaker DIN Europeo doble 32 Amp.	1 día				
94	Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1 - Breaker DIN Europeo doble 40 Amp.	1 día				



Proyecto: ADECUACION IESPE
Fecha: jue 2/12/26

Tarea: Resumen
División: Resumen del proyecto
Nota: Tarea Inactiva

Inicio de tarea: Resumen manual
Fin de tarea: Resumen manual

Inicio de tarea: Resumen manual
Fin de tarea: Resumen manual

Inicio de tarea: Resumen manual
Fin de tarea: Resumen manual

Inicio de tarea: Resumen manual
Fin de tarea: Resumen manual

Inicio de tarea: Resumen manual
Fin de tarea: Resumen manual

Inicio de tarea: Resumen manual
Fin de tarea: Resumen manual


Inicio de tarea: Resumen manual
Fin de tarea: Resumen manual

Nombre de tarea		Duración	May 10 26																													
			D	V	S	P	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
95	Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior.. 1 - Breaker DIN Europeo doble 50 Amp.	1 día																														
96	Suministro y colocación de registro Eléctricos. (Ver plano eléctricos)	1 día																														
97	INSTALACION DE SISTEMA DE GENERACION DE EMERGENCIA	14 días																														
98	Instalación mecánica	2 días																														
99	Instalación de generador eléctrico de emergencia de 200kW, 240/120V, 1Ø, 60 Hz. Incluye uso de grúa.	1 día																														
100	Sistema de combustible	1 día																														
101	Tanque de Diario 300 galones. (Ver dimensiones en obra.)	1 día																														
102	Tubería de drenaje del Tanque de Diario del Generador en tubería H.N. 1".	1 día																														
103	Tubería de llenado del Tanque de Diario del Generador en tubería H.N. 1 1/2".	1 día																														
104	Tubería de llenado y retorno de los Generadores en tubería H.N. 1".	1 día																														
105	Válvulas de bola de 1" para bypass filtro separador de agua	1 día																														
106	Filtro trampa de agua NS10. (Incluye elementos).	1 día																														
107	Codo 90 grado H.N. 1 1/2"	1 día																														
108	Codo 90 grado H.N. 1"	1 día																														
109	Conector tipo Tee H.N. 1"	1 día																														
110	Mano de obra instalación Tanque Diario de Combustible	1 día																														
111	ALIMENTADORES (Suministro e instalación)	22 días																														
112	Alimentador monofásico (A1) desde Transformador Principal (TR1) hasta Módulo Contadores (MC1). Formado por: 1 x 3"Ø IMC 6 x #3/0 THHN - Fases 3 x #3/0 THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra	2 días																														
113	Alimentador monofásico (A2) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P1B". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	2 días																														
114	Alimentador monofásico (A3) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P1C". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	2 días																														
115	Alimentador monofásico (A7) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P2D". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	2 días																														

CONSTRUCTOR SERCONSA

Santa Cruz, R

1-01-000

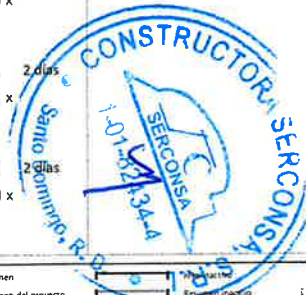

Nombre de tarea		Duración	May 10 '26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</



Proyecto: ADECUACION IESPE
Fecha: jue 2/12/26

Tarea: Resumen
División: Resumen del proyecto
Hito: Tarea inactiva

Hito: Resumen del proyecto
Tarea manual

solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo en comienzo
solo fin
Tareas externas

Hito externo
Fecha límite
Progreso

Progreso manual

Nombre de tarea		Duración
148	Tubería PVC de drenaje 3/4"	6 días
149	Tubería PVC de drenaje 1"	6 días
150	Codo PVC de drenaje 3/4" x 90°	6 días
151	Codo PVC de drenaje 1" x 90°	6 días
152	Tee PVC de drenaje 3/4"	6 días
153	Union Coupling PVC de drenaje 3/4"	6 días
154	Cemento PVC 8 OZ.	6 días
155	Manguera transparente de 3/8"	6 días
156	Remoción e Instalación de Unidades Existentes	6 días
157	Bomba de Drenaje para Aire Acondicionado, 208/230V, 60Hz	6 días
158	Tubería de Cobre Flexible 1/4". (Incluye: vascoce, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	6 días
159	Tubería de Cobre Flexible 1/2". (Incluye: vascoce, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	6 días
160	Conductor de Goma 14/4 AWG	6 días
161	Tubería PVC de Presión 1/2"	6 días
162	Codo PVC de Presión 1/2" x 90°	6 días
163	Union Coupling PVC de Presión 1/2"	6 días
164	Manguera transparente de 3/8"	6 días
165	Mano de obra Remoción A/A Mini Split de 18,000 BTU existentes	6 días
166	Mano de obra Instalación Sistema A/A Mini Split de 18,000 BTU existente y Elementos de sujeción y, lo necesario para la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos mencionados en esta partida.	6 días
167	Soporte para tubería de refrigeración	6 días
168	Suministro e Instalación de sistema de suspensión para soporte de tubería de cobre en el techo. Compuesto por: - Barra Unistrut - Elementos de anclaje	6 días
169	Equipos de Ventilación Mecánica	6 días
170	Abanico de techo, color blanco. Marca: KDK o similar. Incluye elemento de sujeción y suspensión.	6 días
171	Mano de obra Instalación de abanicos de techo, elementos de extensión y Elementos de sujeción y, lo necesario para la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos mencionados en esta partida.	6 días
172	CANALIZACION DE DATA Y COMUNICACIÓN	2 días
173	Exterior	2 días



d	Nombre de tarea	Duración	may 10 '26	may 17 '26	may 24 '26	may 31 '26	jun 7 '26
174	Suministro e instalación de acometida de comunicación de 2 días						
175	Suministro e instalación de canalización de comunicación de 2 días						
176	Suministro y colocación de registro Pintado 12" x 12" x 6", 12 días						
177	Suministro y colocación de registro Pintado 15" x 15" x 6", 12 días						
178	Suministro y colocación de registro Pintado 15" x 15" x 6", 12 días						
179	Interior	2 días					
180	Suministro e instalación de canalización principal de DATA 12 días						
181	Suministro e instalación de perfil rectangular de aluminio 12 días						
182	Suministro e instalación de sistema de suspensión para sop 2 días						
183	Suministro y colocación de registro Pintado 10" x 10" x 4", 12 días						
184	Suministro y colocación de registro Pintado 12" x 12" x 4", 12 días						
185	Suministro y colocación de registro Pintado 15" x 15" x 4", 12 días						
186	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (Suministro e Instalación) 3 días						
187	Varilla de puesta a tierra de Cobre de 5/8" x 8'	3 días					
188	Conductor desnudo trenzado de cobre, calibre #2 AWG, 7' 3 días						
189	Terminal doble ojo a compresión para cable #2	3 días					
190	Molde para soldadura exotérmica (Empalme cable #2 a varí 3 días						
191	Molde para soldadura exotérmica (Empalme cable #2 a #2 € 3 días						
192	Fundente (90gr - material para soldadura exotérmica)	3 días					
193	Registro de Inspección para puesta a tierra de 10"	3 días					
194	Master Ground de 8" x 2 1/2" x 1/4" con aislante y base.	3 días					
195	Mano de obra instalación de sistema de puesta a tierra	3 días					
196	FIN PROYECTO	0 días					



Proyecto: ADECUACION IESPE
Fecha: jue 2/12/26

Tarea
Duración
Hito

Resumen de procesos
Tarea inactiva

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual

solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo en curso
Informe de resumen manual
Resumen manual

Nota externa
Fecha final
Progreso

Progreso manual

Nombre de tarea		Duración	Jun 14 '26Jun 21 '26Jun 28 '26Jul 5 '26Jul 12 '26																											
			S	D	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	
1	ADECUACIÓN EDIFICIO INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN FORMACIÓN POLÍTICO ELECTORAL Y DEL ESTADO CIVIL (IESPEC).	92.25 días																												
2	INICIO DE PROYECTO	0 días																												
3	PRELIMINARES	1 día																												
4	Desmonte de puerta de baños varones del primer nivel de (0.80 x 2.10 m). (Ver plano de demolición).	1 día																												
5	MUROS LIGEROS	3 días																												
6	Muro en denglass a dos cara: En 1er nivel nivel (33.03 x 2.60 Mts), en el 2do nivel (6.20 x 2.60 Mts), en el 3er nivel (6.20 x 2.60 Mts), en el 4to nivel (6.20 x 2.60 Mts), y en el 5to nivel (17.21 x 2.60 Mts). Ver planta dimensionada propuesta).	3 días																												
7	Muro en denglass de 1 cara: en el 2do nivel (13.27 x 2.60 Mts), en el 3er nivel (13.27 x 2.60 Mts), en el 4to nivel (1.80 x 2.60 Mts). Ver planta dimensionada propuesta).	2 días																												
8	TERMINACION EN TECHOS	6 días																												
9	Plafones USG Mars Clima Plus 2"x2"x 3/4" SQ: En 1er nivel (102.70 Mts), en el 2do nivel (145.09 Mts), en el 3er nivel (145.09 Mts), en el 4to nivel (81.16 Mts).	5 días																												
10	Facias de (26.12 m de longitud, 0.40 Mts de ancho), en área de Estantería Biblioteca, (17.10 m de longitud, 0.40 m de ancho) en área de Salón de Reuniones, 4to nivel.	1 día																												
11	PISOS Y ZÓCALOS (Suministro e Instalacion)	6 días																												
12	Colocación de Piso Porcelanato tipo madera en comedor (0.15Mts. x 0.80 Mts)= (71.72 MP). En área de comedor y cocina.	1 día																												
13	Revestimiento en Ceramica en pared Baños, color banco de dimensión (0.20 m x 0.60 m), en área de 1er nivel y 5to nivel. De (4.50 m x 2.50 m), (5.20 m x 2.40 m).	1 día																												
14	Revestimiento de Cerámica en pared de Cocina del Comedor de dimensión (0.20 m x 0.20 m). Con área de (3.65 m x 0.60 m), en Cocina de Rector 5to nivel de (2.99 m x 0.60 m), en cocina 1er nivel de (3.04 m x 0.60 m) Color blanco.	1 día																												
15	Colocación de Zócalos de porcelanato tipo madera de (0.15 x 0.80 Mt) color marron. En el 1er nivel (L=58.26 Mts), en el 2do y 3er nivel (L=51.34 Mts), en el 4to nivel (L=12.25 Mts), en el 5to nivel (L=68.84 Mts).	3 días																												
16	PINTURA	16 días																												

Proyecto: ADECUACION IESPE

Fecha: Jue 2/12/26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen de proyecto

Tarea manual

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Indicador de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

1-01-92484

SERCONSA

CONSTRUCTOR

Santa Dominga

Página 25

Proyecto: ADECUACION IESPEC
Fecha: jue 2/12/26

Tarea
Origen
Hito

Resumen
Resumen de proyecto
Tarea manual

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual

solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas

Hito externo
Fecha límite
Progreso

Progreso manual

Adecuación del Edificio que alojará el Instituto Especializado Superior en Formación Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

Id	Nombre de tarea	Duración	Jun 14 '26	Jun 21 '26	Jun 28 '26	Jul 5 '26	Jul 12 '26
17	Aplicación estuco Veneciano en área Estantería Biblioteca en 4to nivel. (A= 49.62 M2), Estuco Veneciano en área de Rectoría (A= 47.07 M2).	1 día					
18	Pintura Semigloss color arena del sur 71 Interior.	3 días					
19	Pintura Semigloss color arena del sur 71 Exterior.	2 horas					
20	Pintura Acrilica Exterior. color Mostaza	1 día					
21	Pintura Acrilica Exterior. Color Marron	6 horas					
22	PUERTAS COMERCIALES (Suministro e Instalacion)	8.13 días					
23	Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4" de espesor con laminado frost, y cierre de botella, para huecos de (0.80 x 2.10 Mts). Ver planta dimensionada.	3 días					
24	Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4" de espesor con laminado frost, y cierre de botella, para huecos de (0.90 x 2.10 Mts). Ver planta dimensionada.	6 horas					
25	Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4" de espesor con laminado frost, y cierre de botella, para huecos de (0.95 x 2.10 Mts). Ver planta dimensionada.	3 horas					
26	Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4" de espesor con laminado frost, y cierre de botella, para huecos de (1.00 x 2.10 Mts). (Ver detalles plano)	1 día					
27	Puerta Flotante con cristal templado de 1/2", con laminado frost, para huecos de 2 hojas de (1.80 x 2.10 Mts). Ver planos	4 horas					
28	Puerta polimetálica color blanco con cerradura para hueco de (0.70 x 2.10 Mts) en área de baño 1er nivel, y baño en el 5to nivel. (Ver detalles en planos)	1 día					
29	Suministro e Instalación de Puerta polimetálica color blanco con cerradura para hueco de (0.80 x 2.05 Mts) en área de garita guardián. (Ver planos de detalles)	1 día					
30	Puerta polimetálica color blanco con cerradura para hueco de (0.90 x 2.10 Mts), en área de cocina 1er nivel comedor. (Ver plano de detalles)	4 horas					
31	PUERTAS EN CLOSET (MADERA MDF BRASILEÑO, COLOR BEIGE)	2 días					
32	Suministro e Instalación de Puerta de closet de MDF brasileño color beige, con llavín para hueco de (2.52 x 2.40 Mts) en 1er nivel. Ver planta dimensión propuesta.	1 día					



Adecuación del Edificio que alojará el Instituto Especializado Superior en Formación Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

Nº	Descripción de tarea	Duración
33	Suministro e instalación de Puerta de closet de MDF brasileño color beige, con llavín para hueco de (1.58 x 2.40 Mts) en 4to nivel. Ver planta dimensiona propuesta.	1 día
34	TECHO DE COMEDOR (ESTRUCTURA METALICA DIVERSAS, CON BARRA DE 1/2" COLOR GRIS PERLA)	11.38 días
35	Puerta abatible de hierro con tola con sus herrajes de (1.34 x 1 dfa 2.57 Mts) en área de ascensor 1er nivel.	
36	Puerta corrediza con sus herrajes para hueco de (1.45 x 2.57 1 dfa Mts) en 1er nivel.	
37	Techo Metalico del Comedor (5ta planta) con Columnas, Vigas Longitudinales y Vigas Transversales Metalicas con perfiles tipo H6"x4"x30" de 270.00 libras. Perfiles de hierro galvanizados (H.G.) 4"x4"x20" de 2.25 mm. de espesor; Techado con Planchas de Aluz	10 días
38	Muro de bloques de 6" Terminado (pared, cantos, moquetas, 3 horas etc.) y Adhesivo epoxico para anclaje de varillas (Sika Ancor 3001). (0.69 mts. X 8.60 mts.) = 5.93 m². (Cierre parte Posterior del Comedor)	
39	CRISTALES FLOTANTES (Suministro e Instalacion)	3 días
40	Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior. de huecos de (22.65 Mts²), Ver planta dimensionada. En primer nivel.	1 día
41	Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior. de huecos de (23.28 Mts²), Ver planta dimensionada. En cuarto nivel	1 día
42	Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior. de huecos de (27.20 Mts²), Ver planta dimensionada. En quinto nivel	1 día
43	VENTANAS CORREDIZAS (Suministro e Instalacion)	1 día
44	Ventana Corrediza cristal claro de 3/16" de espesor, laminado en estructura P-40 con perfil de aluminio negro, en área de garita para huecos de 1 ud (0.93 x 1.00Mts²), 1 ud de (1.00 x 1.00 Mts²).	8 horas
45	INSTALACIONES SANITARIAS (Suministro e Instalacion)	5.38 días
46	Inodoros Opcion Elongados tipo Helvex.	6 horas
47	Lavamanos de Pedestal, color blanco.	7 horas



Id	Nombre de tarea	Duración
48	Fregadero sencillo de una boca	6 horas
49	Espejos rectangulares Sidney Canleados (1.20 mts. X 0.70 m)	1 día
50	Tubería de arrastre Salida Sanitaria A.N.	1 día
51	Salida Agua Potable en 1/2" con Tubería PVC	1 día
52	MISCELANEOS	57.5 días
53	Suministro e Instalación Tope de granito color negro en área de caja, registro, admisión y cocina con estructura de hierro negro, tubo de 1 3/4" y angulares de hierro negro (1.58 m x 0.60 m), (0.60 m x 0.30 m) área de registro 1er nivel, (2.11 m x 0.60 m)	4 horas
54	Suministro e Instalación de Shutters enrollable con motor eléctrico, extruido 60 punzonado, color blanco con cierre de llave para hueco de 1 ud de (2.45 m x 2.45 m), 1 ud de (2.03 m x 2.45 m), 1 ud de (5.32 m x 2.32 m), 1 ud de (4.52 m x 2.32 m), 1 ud (	1 día
55	Suministro e Instalación/Gabinete aéreo de cocina en andiroba, pintado de color barniz natural (1.84 m de longitud) 1er nivel, (1.21 m de longitud) en área de comedor 5to nivel y (1.42 m de longitud) en área de rectoría en 5to nivel con (0.60 m de altura),	1 día
56	Suministro e Instalación/Gabinete de piso en cocina piso en andiroba, pintado de color barniz natural de (1.84 m de longitud) el 1er nivel, (1.44 m de longitud) (1.38 m de longitud) en área de comedor en 5to nivel, (1.42 m de longitud) en rectoría en 5to n	1 día
57	Suministro e Instalación revestimiento con planchas de PVC (en el 1er nivel salon de profesores y en el 4to. Nivel salon de reuniones y en el 5to. Nivel oficina del rector	1 día
58	Suministro e Instalación de planchas de PVC (Miga Louver L015-304 306 x 6MM x 2.40 Mt., con adhesivo (Nuribond HB050 300ML)).	1 día
59	Suministro e Instalación de cortinas enrollables tipo zebra color Ivory (neolux Cas Soft) 3 ud para hueco de ((1.55 m + 4.52 m + 5.32 m) x 2.32 m)), 1 ud de ((2.03 m + 2.45 m) x 2.45 m)), en el 1er nivel.	1 día
60	Suministro e Instalación de cortinas enrollables tipo zebra color Ivory (neolux Cas Soft) 4 ud para hueco de ((7.95 m + 1.50 m + 1.60 m + 1.93) x 2.10 m)), 2 ud de ((1.80 m + 1.60 m) x 1.20 m)), (1.51 m x 1.40 m), 2 ud de (2.70 m + 2.70 m) x 1.49 m)), 2 u	1 día




Id	Nombre de tarea	Duración	Jun 14 '26	Jun 21 '26	Jun 28 '26	Jul 5 '26	Jul 12 '26
61	Suministro e instalación de cortinas de exterior tipo permas color white linen (VX screen 4105 al 5%) 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m)). En el 2do nivel.	1 día					
62	Suministro e instalación de cortinas de exterior tipo permas color white linen (VX screen 4105 al 5%) 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m)). En el 3er nivel.	1 día					
63	Suministro e instalación alfombra comercial modular (shaw contract ST210 situation tile color nocturne de alto tránsito 1 ud para hueco de (165.82 M2).	1 día					
64	Suministro e instalación laminado oscuro en cristales 3 ud para hueco de ((1.55 m + 4.52 m + 5.32 m) x 2.32 m)), 1 ud de ((2.03 m + 2.45 m) x 2.45 m)), en el 1er nivel. 2 ud de ((0.93 m + 1.00 m) x 1.00 m)) en garita.	1 día					
65	Suministro e instalación laminado oscuro 4 ud para hueco de ((7.95 m + 1.50 m + 1.60 m + 1.93) x 2.10 m)), 2 ud de ((1.80 m + 1.80 m) x 1.20 m)), (1.51 m x 1.40 m)), 2 ud de ((2.70 m + 2.70 m) x 1.49 m)), 2 ud de ((1.96 m 5.56 m) x 4.87m)). En el 4to nivel	1 día					
66	Suministro e instalación laminado oscuro 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m)), 1 ud de ((2.36 m x 3.21 m)). En el 2do nivel.	1 día					
67	Suministro e instalación laminado oscuro 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m)), 1 ud de ((2.36 m x 3.21 m)). En el 3er nivel.	1 día					
68	Suministro e instalación laminado oscuro 4 ud para hueco de ((1.11 m + 1.13 m + 0.12m + 0.12 m) x 0.70 m)). En el 5to nivel.	1 día					
69	Suministro e instalación fibra acústica - 11KA 24" x 96" - 3.5" DE 23.74 M2 (16- Pc-) 450125. En el 2do, 3er y 4to nivel, en aulas y salón reuniones. de (35.58 m x 2.60 m)	1 día					
70	Suministro e instalación Toldo de Nylon color marron en área de comedor (5to. Nivel) de (3.91 m x 1.88 m) (Suministro e instalación) (completo con estructura metálica).	1 día					
71	Bote y Limpieza	43 días					
72	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Edificio IESPEC en el Sector Los Rios.	43 días					



Adecuación del Edificio que alojará el Instituto Especializado Superior en Formación Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

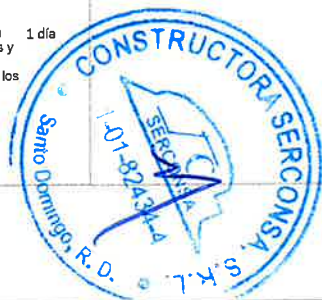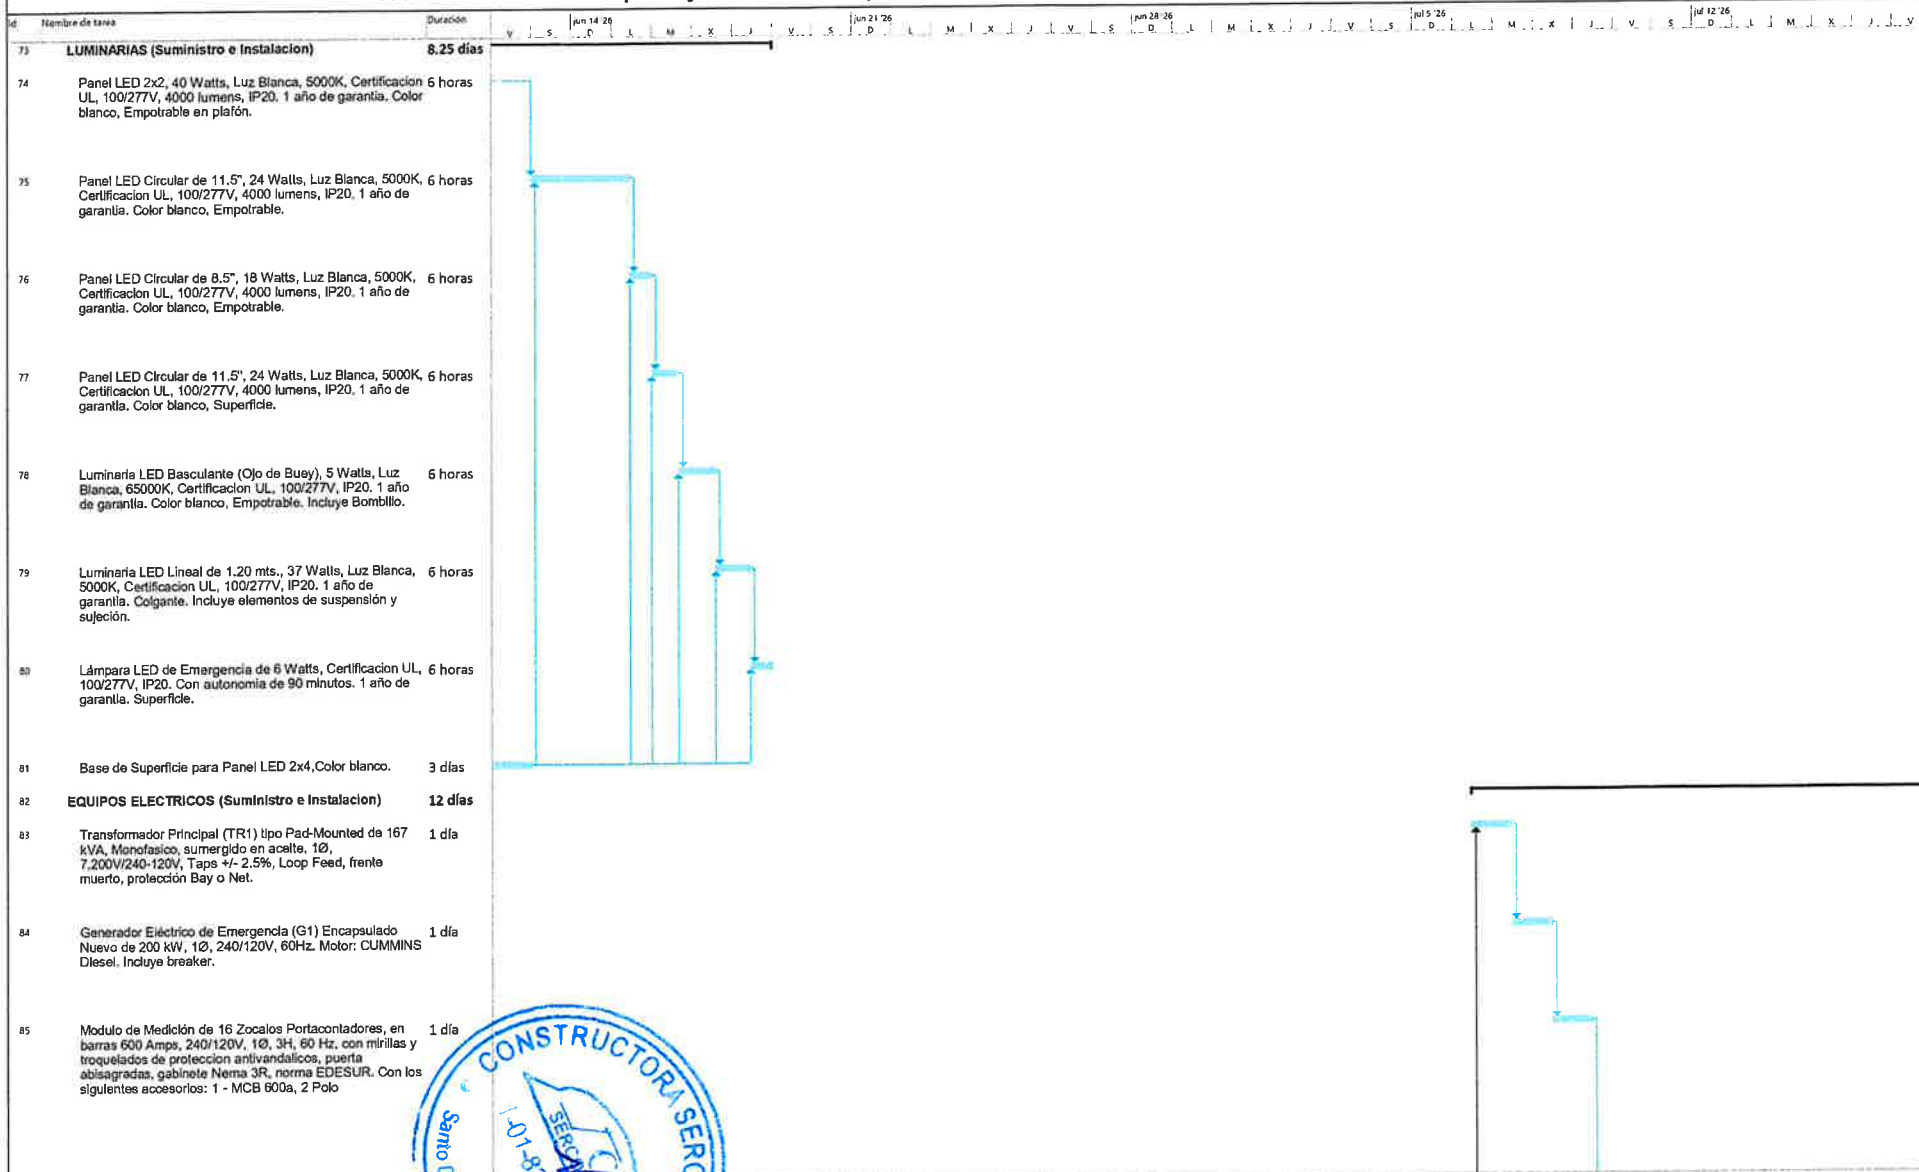



Adecuación del Edificio que alojará el Instituto Especializado Superior en Formación Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

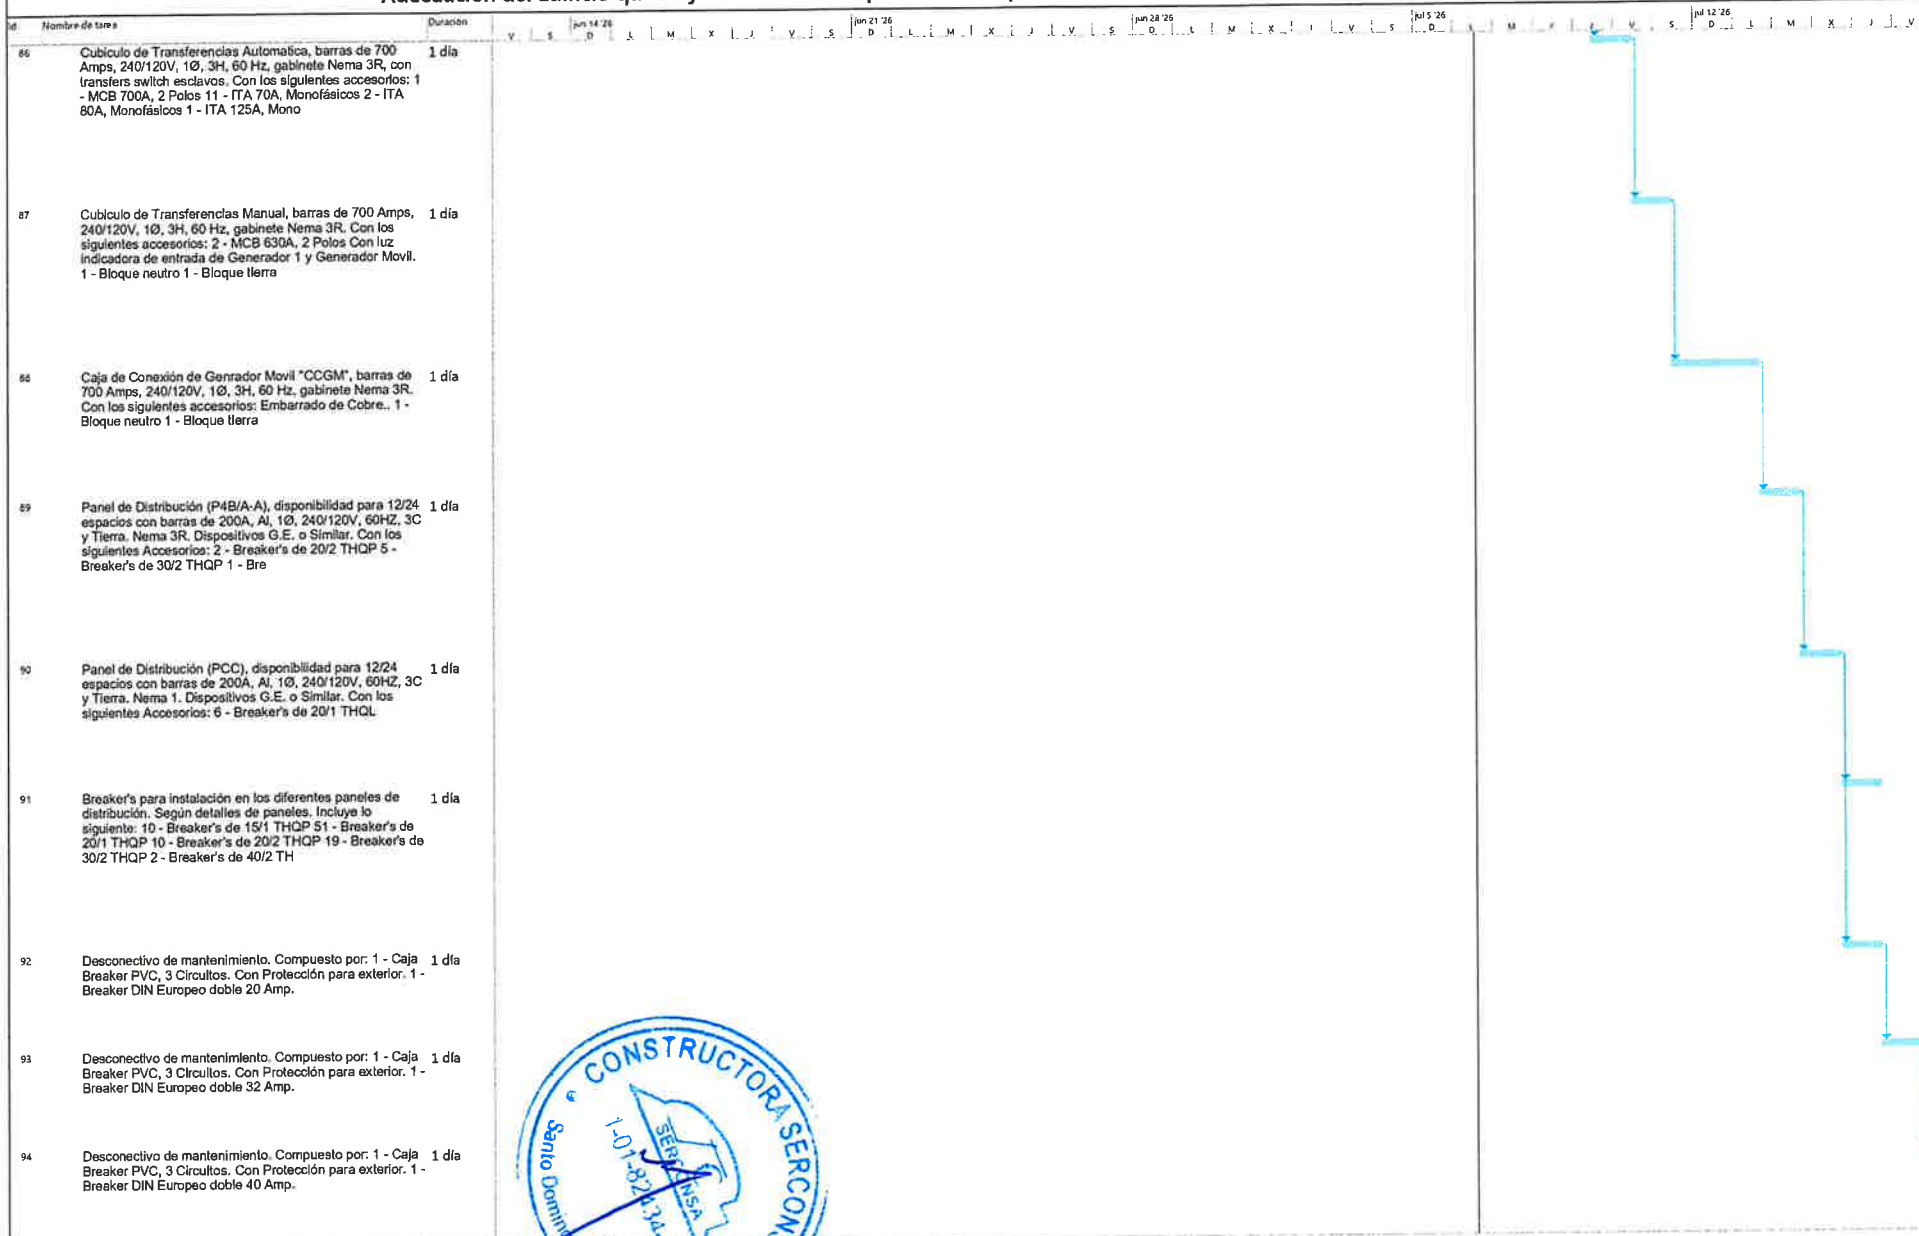

Proyecto: ADECUACIONO IESPE
Fecha: jue 2/12/26

Tarea: Resumen, Resumen del proyecto, Tarea inactiva, Tarea manual, solo duración, Informe de resumen manual, Resumen manual, solo el comienzo, solo fin, Tareas externas, Vista externa, Fecha límite, Progreso, Progreso manual

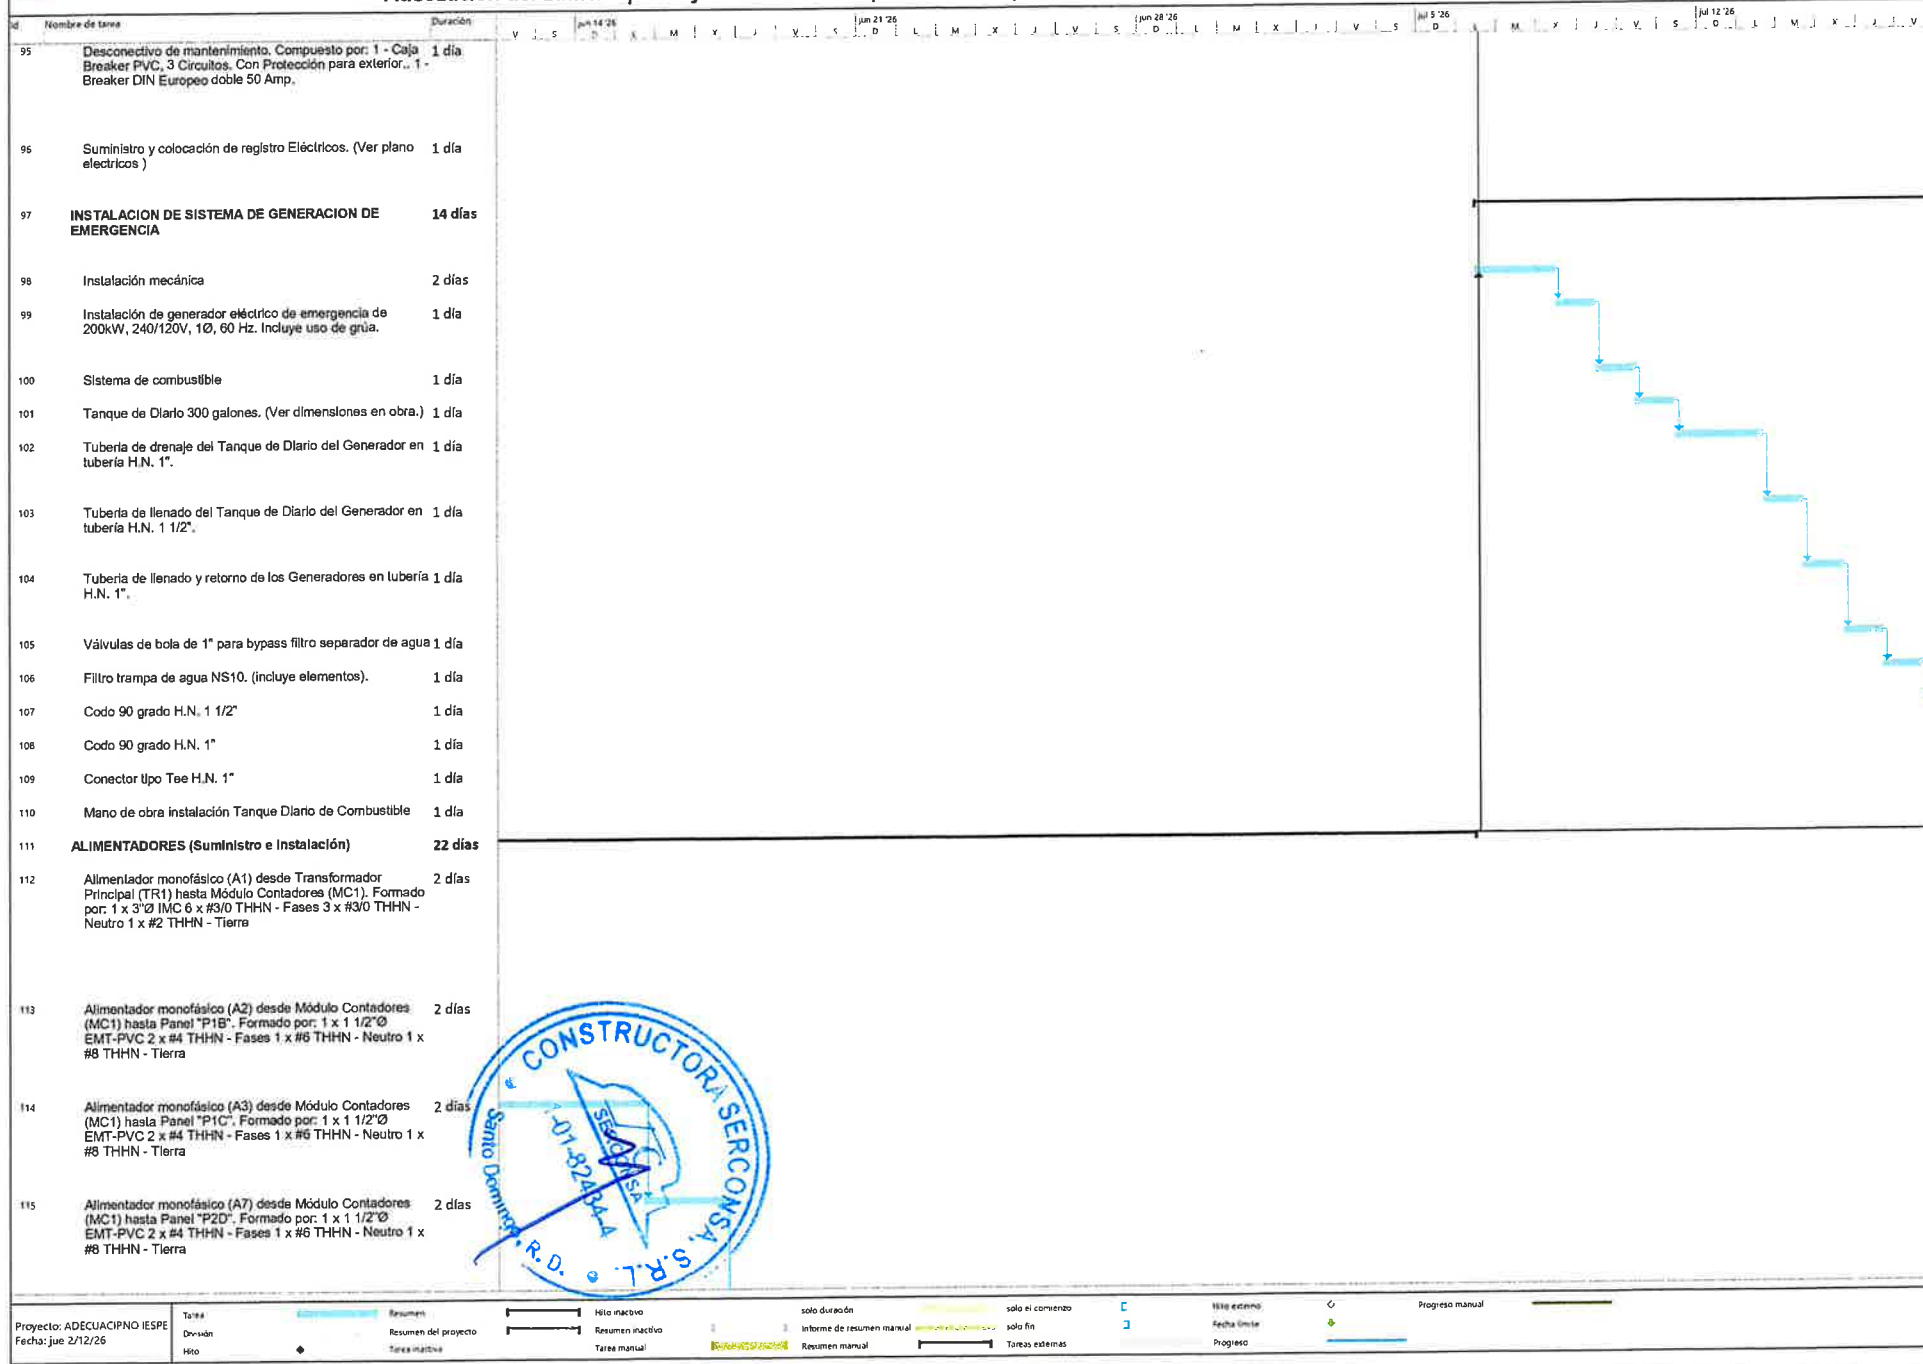

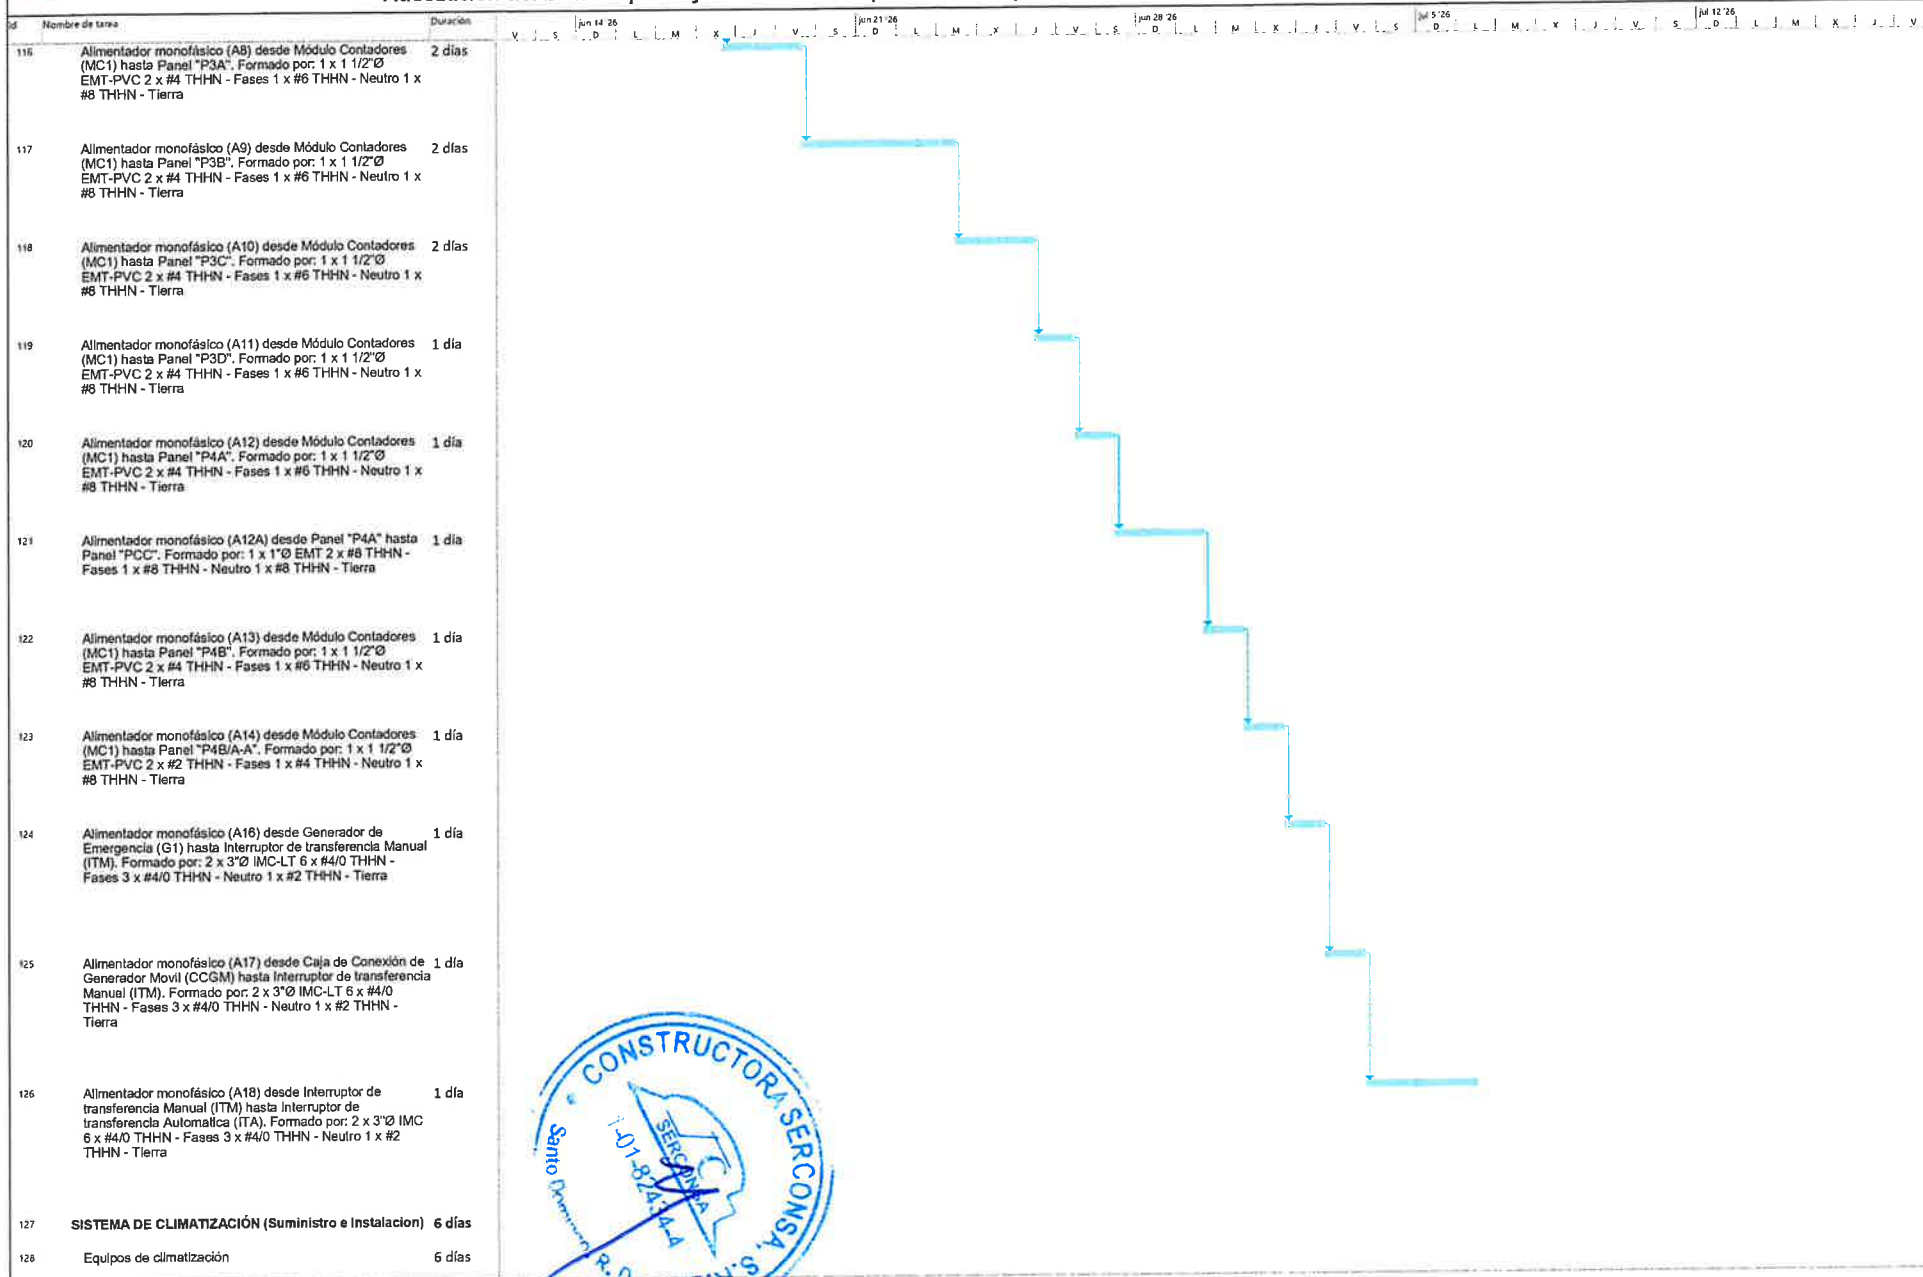

Proyecto: ADECUACION IESPE
Fecha: jue 2/12/26

Tarea: Resumen
División: Resumen del proyecto
Hito: Tarea inactiva
Hito inactivo: Resumen inactivo
solo duración: Informe de resumen manual
solo el comienzo: solo fin
Hito externo: Tareas externas
Progreso manual: Progreso

Id	Nombre de tarea	Duración
129	Unidad de A/A Tipo Mini Split Inverter 12,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18.	6 días
130	Unidad de A/A Tipo Mini Split Inverter 24,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18.	6 días
131	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 24,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18. Unidad Condensadora de Descarga Vertical.	6 días
132	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 36,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18. Unidad Condensadora de Descarga Vertical.	6 días
133	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 48,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18. Unidad Condensadora de Descarga Vertical.	6 días
134	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 60,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18. Unidad Condensadora de Descarga Vertical.	6 días
135	Suministro e Instalación mecánicas de equipos, Elementos de sujeción y los componentes necesario para la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos mencionados en esta partida.	6 días
136	Base en Perfil Metálico Para Unidad Condensadora y elementos de fijación.	6 días
137	Materiales para Conexión Evaporadora - Condensadora	6 días
138	Gas Refrigerante R410a	6 días
139	Bomba de Drenaje para Aire Acondicionado, 208/230V, 60Hz	6 días
140	Palometa para Inst. Sistema de A/A Split de 12K a 24K BTL	6 días
141	Tubería de Cobre Flexible 1/4". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	6 días
142	Tubería de Cobre Flexible 1/2". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	6 días
143	Tubería de Cobre Flexible 3/8". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	6 días
144	Tubería de Cobre Flexible 5/8". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	6 días
145	Tubería de Cobre Flexible 3/4". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	6 días
146	Conductor de Goma 14/4 AWG	6 días
147	Conductor de Goma 12/4 AWG	6 días

Adecuación del Edificio que alojará el Instituto Especializado Superior en Formación Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

d	Nombre de tarea	Duración	jun 14 '26	jun 21 '26	jun 28 '26	jul 5 '26	jul 12 '26
148	Tubería PVC de drenaje 3/4"	6 días					
149	Tubería PVC de drenaje 1"	6 días					
150	Codo PVC de drenaje 3/4" x 90°	6 días					
151	Codo PVC de drenaje 1" x 90°	6 días					
152	Tee PVC de drenaje 3/4"	6 días					
153	Union Coupling PVC de drenaje 3/4"	6 días					
154	Cemento PVC 8 OZ.	6 días					
155	Manguera transpereden de 3/8"	6 días					
156	Remoción e Instalación de Unidades Existentes	6 días					
157	Bomba de Drenaje para Aire Acondicionado, 208/230V, 60+	6 días					
158	Tubería de Cobre Flexible 1/4". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	6 días					
159	Tubería de Cobre Flexible 1/2". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	6 días					
160	Conductor de Goma 14/4 AWG	6 días					
161	Tubería PVC de Presión 1/2"	6 días					
162	Codo PVC de Presión 1/2" x 90°	6 días					
163	Union Coupling PVC de Presión 1/2"	6 días					
164	Manguera transparente de 3/8"	6 días					
165	Mano de obra Remoción A/A Mini Split de 18,000 BTU exist	6 días					
166	Mano de obra Instalación Sistema A/A Mini Split de 18,000 BTU existente y Elementos de sujeción y, lo necesario para la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos mencionados en esta partida.	6 días					
167	Soporte para tubería de refrigeración	6 días					
168	Suministro e Instalación de sistema de suspensión para soporte de tubería de cobre en el techo. Compuesto por: - Barra Unistrut - Elementos de anclaje	6 días					
169	Equipos de Ventilación Mecánica	6 días					
170	Abanico de techo, color blanco. Marca: KDK o similar. Incluye elemento de sujeción y suspensión.	6 días					
171	Mano de obra Instalación de abanicos de techo, elementos de extensión y Elementos de sujeción y, lo necesario para la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos mencionados en esta partida.	6 días					
172	CANALIZACION DE DATA Y COMUNICACIÓN	2 días					
173	Exterior	2 días					



Proyecto: ADECUACION IESPE
Fecha: jue 2/12/26

Tarea	Resumen	Mito inactivo	solo duracion	solo el convenio	Mito externo	Progreso manual
Duración	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Mapa de resumen manual	solo fin	Fecha límite	
Mito	Tarea inactiva	Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas externas	Progreso	

Adecuación del Edificio que alojará el Instituto Especializado Superior en Formación Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

Id	Nombre de tarea	Duración	jun 14 '26	jun 21 '26	jun 28 '26	jul 5 '26	jul 12 '26
174	Suministro e instalación de acometida de comunicación des	2 días					
175	Suministro e instalación de canalización de comunicación de	2 días					
176	Suministro y colocación de registro Pintado 12" x 12" x 6", h	2 días					
177	Suministro y colocación de registro Pintado 15" x 15" x 6", h	2 días					
178	Suministro y colocación de registro Pintado 15" x 15" x 6", h	2 días					
179	Interior	2 días					
180	Suministro e instalación de canalización principal de DATA	2 días					
181	Suministro e instalación de perfil rectangular de aluminio 1	2 días					
182	Suministro e instalación de sistema de suspensión para sop	2 días					
183	Suministro y colocación de registro Pintado 10" x 10" x 4", h	2 días					
184	Suministro y colocación de registro Pintado 12" x 12" x 4", h	2 días					
185	Suministro y colocación de registro Pintado 15" x 15" x 4", h	2 días					
186	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (Suministro e Instalador	3 días					
187	Varilla de puesta a tierra de Cobre de 5/8" x 8'	3 días					
188	Conductor desnudo trenzado de cobre, calibre #2 AWG, 7	3 días					
189	Terminal doble ojo a compresión para cable #2	3 días					
190	Molde para soldadura exotérmica (Empalme cable #2 a var	3 días					
191	Molde para soldadura exotérmica (Empalme cable #2 a #2	3 días					
192	Fundente (90gr - material para soldadura exotérmica)	3 días					
193	Registro de Inspección para puesta a tierra de 10"	3 días					
194	Master Ground de 8" x 2 1/2" x 1/4" con aislante y base.	3 días					
195	Mano de obra instalación de sistema de puesta a tierra	3 días					
196	FIN PROYECTO	0 días					



Proyecto: ADECUACION IESPE
Fecha: jue 2/12/26

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso	

Adecuación del Edificio que alojará el Instituto Especializado Superior en Formación Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

Id	Nombre de tarea	Duración	Jul 19 '26	Jul 26 '26	Ago 2 '26	Ago 9 '26	Ago 16 '26
1	ADECUACIÓN EDIFICIO INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN FORMACIÓN POLÍTICO ELECTORAL Y DEL ESTADO CIVIL (IESPEC).	92.25 días					
2	INICIO DE PROYECTO	0 días					
3	PRELIMINARES	1 día					
4	Desmonte de puerta de baños varones del primer nivel de (0.80 x 2.10 m). (Ver plano de demolición).	1 día					
5	MUROS LIGEROS	3 días					
6	Muro en denglass a dos cara: En 1er nivel nivel (33.03 x 2.60 Mts), en el 2do nivel (6.20 x 2.60 Mts), en el 3er nivel (6.20 x 2.60 Mts), en el 4to nivel (6.20 x 2.60 Mts), y en el 5to nivel (17.21 x 2.60 Mts). Ver planta dimensionada propuesta).	3 días					
7	Muro en denglass de 1 cara: en el 2do nivel (13.27 x 2.60 Mts), en el 3er nivel (13.27 x 2.60 Mts), en el 4to nivel (1.80 x 2.60 Mts). Ver planta dimensionada propuesta).	2 días					
8	TERMINACION EN TECHOS	6 días					
9	Plafones USG Mars Clima Plus 2"x2"x 3/4" SQ: En 1er nivel (102.70 Mts), en el 2do nivel (145.09 Mts), en el 3er nivel (145.09 Mts), en el 4to nivel (81.16 Mts).	5 días					
10	Facias de (26.12 m de longitud, 0.40 Mts de ancho), en área de Estantería Biblioteca, (17.10 m de longitud, 0.40 m de ancho) en área de Salón de Reuniones, 4to nivel.	1 día					
11	PISOS Y ZÓCALOS (Suministro e Instalacion)	6 días					
12	Colocación de Piso Porcelanato tipo madera en comedor (0.15Mts. x 0.80 Mts)= (71.72 M²). En área de comedor y cocina.	1 día					
13	Revestimiento en Ceramica en pared Baños, color blanco de dimensión (0.20 m x 0.60 m), en área de 1er nivel y 5to nivel. De (4.50 m x 2.50 m), (5.20 m x 2.40 m).	1 día					
14	Revestimiento de Cerámica en pared de Cocina del Comedor de dimensión (0.20 m x 0.20 m). Con área de (3.65 m x 0.60 m), en Cocina de Rector 5to nivel de (2.99 m x 0.60 m), en cocina 1er nivel de (3.04 m x 0.60 m) Color blanco.	1 día					
15	Colocación de Zócalos de porcelanato tipo madera de (0.15 x 3 días 0.80 Mt) color marrón. En el 1er nivel (L=58.26 Mts), en el 2do y 3er nivel (L=51.34 Mts), en el 4to nivel (L=17.25 Mts), en el 5to nivel (L=68.84 Mts).	3 días					
16	PINTURA	4.25 días					



Nombre de tarea		Duración	S D L M X J V S D L																											
-----------------	--	----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Adecuación del Edificio que alojará el Instituto Especializado Superior en Formación Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

Id	Nombre de tarea	Duración	Jul 19 '26	Jul 26 '26	Ago 2 '26	Ago 9 '26	Ago 16 '26
33	Suministro e instalación de Puerta de closet de MDF brasileño color beige, con llavín para hueco de (1.58 x 2.40 Mts) en 4to nivel. Ver planta dimensiona propuesta.	1 día					
34	TECHO DE COMEDOR (ESTRUCTURA METALICA DIVERSAS, CON BARRA DE 1/2" COLOR GRIS PERLA)	11.38 días					
35	Puerta abatible de hierro con tola con sus herrajes de (1.34 x 1 día 2.57 Mts) en área de ascensor 1er nivel.						
36	Puerta corrediza con sus herrajes para hueco de (1.45 x 2.57 1 día Mts) en 1er nivel.						
37	Techo Metalico del Comedor (5ta planta) con Columnas, Vigas Longitudinales y Vigas Transversales Metalicas con perfiles tipo H16"x4"x30' de 270.00 libras. Perfiles de hierro galvanizados (H.G.) 4"x4"x20' de 2.25 mms. de espesor; Techado con Planchas de Aluz	10 días					
38	Muro de bloques de 6" Terminado (pañete, canños, mochelas, 3 horas etc.) y Adhesivo expósito para anclaje de varillas (Sika Ancor 3001). (0.69 mts. X 8.60 mts.) = 5.93 m². (Cierre parte Posterior del Comedor)						
39	CRISTALES FLOTANTES (Suministro e Instalacion)	3 días					
40	Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior. de huecos de (22.65 Mts²). Ver planta dimensionada. En primer nivel.	1 día					
41	Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior. de huecos de (23.28 Mts²). Ver planta dimensionada. En cuarto nivel	1 día					
42	Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior. de huecos de (27.20 Mts²). Ver planta dimensionada. En quinto nivel	1 día					
43	VENTANAS CORREDIZAS (Suministro e Instalacion)	1 día					
44	Ventana Corrediza cristal claro de 3/16" de espesor, laminado en estructura P-40 con perfil de aluminio negro, en área de garita para huecos de 1 ud (0.83 x 1.00Mts²), 1 ud de (1.00 x 1.00 Mts²).	8 horas					
45	INSTALACIONES SANITARIAS (Suministro e Instalacion)	5.38 días					
46	Inodoros Opcion Elongados tipo Helvex.	6 horas					
47	Lavamanos de Pedestal, color blanco.	7 horas					




Proyecto: ADECUACION IESPE
Fecha: jue 2/12/26

Tarea	Resumen	Hito inactivo	Inicio duración	Fin duración	Hito externo	Progreso manual
Devión	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de cronograma manual	Informe de cronograma manual	Fecha fin	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Jul 19 '26	Jul 26 '26	ago 2 '26	ago 9 '26	ago 16 '26
48	Fregadero sencillo de una boca	6 horas					
49	Espejos rectangulares Sidney Canteados (1.20 mts. X 0.70 m) 1 día						
50	Tubería de arrastre Salida Sanitaria A.N.	1 día					
51	Salida Agua Potable en 1/2" con Tubería PVC	1 día					
52	MISCELANEOS	57.5 días					
53	Suministro e Instalación Tope de granito color negro en área de caja, registro, admisión y cocina con estructura de hierro negro, tubo de 1 3/4" y angulares de hierro negro (1.58 m x 0.60 m), (0.60 m x 0.30 m) área de registro 1er nivel. (2.11 m x 0.60 m)	4 horas					
54	Suministro e Instalación de Shutters enrollable con motor eléctrico, extruido 60 punzonado, color blanco con cierre de llave para hueco de 1 ud de (2.45 m x 2.45 m), 1 ud de (2.03 m x 2.45 m), 1 ud de (5.32 m x 2.32 m), 1 ud de (4.52 m x 2.32 m), 1 ud de (	1 día					
55	Suministro e Instalación Gabinete aéreo de cocina en andrioba, pintado de color barniz natural (1.84 m de longitud) 1er nivel, (1.21 m de longitud) en área de comedor 5to nivel y (1.42 m de longitud) en área de rectoría en 5to nivel con (0.60 m de altura),	1 día					
56	Suministro e Instalación Gabinete de piso en cocina piso en andrioba, pintado de color barniz natural de (1.84 m de longitud) el 1er nivel, (1.44 m de longitud) (1.38 m de longitud) en área de comedor en 5to nivel, (1.42 m de longitud) en rectoría en 5to n	1 día					
57	Suministro e Instalación revestimiento con planchas de PVC (en el 1er nivel salón de profesores y en el 4to. Nivel salón de reuniones y en el 5to. Nivel oficina del rector	1 día					
58	Suministro e Instalación de planchas de PVC ((Miga Louver L015-304 308 x 6MM x 2.40 Mt., con adhesivo (Nuribond HB050 300ML)),	1 día					
59	Suministro e Instalación de cortinas enrollables tipo zebra color Ivory (neolux Cas Soft) 3 ud para hueco de ((1.55 m + 4.52 m + 5.32 m) x 2.32 m)), 1 ud de ((2.03 m + 2.45 m) x 2.45 m)), en el 1er nivel.	1 día					
60	Suministro e Instalación de cortinas enrollables tipo zebra color Ivory (neolux Cas Soft) 4 ud para hueco de ((7.95 m + 1.50 m + 1.60 m + 1.93) x 2.10 m)), 2 ud de ((1.80 m + 1.80 m) x 1.20 m)), (1.51 m x 1.40 m), 2 ud de (2.70 m + 2.70 m) x 1.49 m)), 2 u	1 día					




Id	Nombre de tarea	Duración	Jul 19 '26	Jul 26 '26	Ago 2 '26	Ago 9 '26	Ago 16 '26
61	Suministro e instalación de cortinas de exterior tipo permas color white linen (VX screen 4105 al 5%) 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m)). En el 2do nivel.	1 día					
62	Suministro e instalación de cortinas de exterior tipo permas color white linen (VX screen 4105 al 5%) 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m)). En el 3er nivel.	1 día					
63	Suministro e instalación de alfombra comercial modular (shaw contract ST210 situation tile color nocturne de alto tránsito 1 ud para hueco de (185.82 M2).	1 día					
64	Suministro e instalación de laminado oscuro en cristales 3 ud para hueco de ((1.55 m + 4.52 m + 5.32 m) x 2.32 m)), 1 ud de ((2.03 m + 2.45 m) x 2.45 m)), en el 1er nivel. 2 ud de ((0.93 m + 1.00 m) x 1.00 m)) en garita.	1 día					
65	Suministro e instalación de laminado oscuro 4 ud para hueco de ((7.95 m + 1.50 m + 1.60 m + 1.93) x 2.10 m)), 2 ud de ((1.80 m + 1.80 m) x 1.20 m)), (1.51 m x 1.40 m), 2 ud de (2.70 m + 2.70 m) x 1.49 m)), 2 ud de (1.96 m 5.56 m) x 4.87m)). En el 4to nivel	1 día					
66	Suministro e instalación de laminado oscuro 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m)), 1 ud de (2.36 m x 3.21 m)). En el 2do nivel.	1 día					
67	Suministro e instalación de laminado oscuro 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m)), 1 ud de (2.36 m x 3.21 m)). En el 3er nivel.	1 día					
68	Suministro e instalación de laminado oscuro 4 ud para hueco de ((1.11 m + 1.13 m + 0.12m + 0.12 m) x 0.70 m)). En el 5to nivel.	1 día					
69	Suministro e instalación de fibra acústica - 11KA 24" x 96" - 3.5" DE 23.74 M2 (16- Pc-) 450125. En el 2do, 3er y 4to nivel, en aulas y salón reuniones. de (35.58 m x 2.60 m)	1 día					
70	Suministro e instalación Toldo de Nylon color marron en área de comedor (5to. Nivel) de (3.91 m x 1.88 m) (Suministro e instalación) (completo con estructura metálica).	1 día					
71	Bote y Limpieza	43 días					
72	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Edificio IESPEC en el Sector Los Ríos.	43 días					

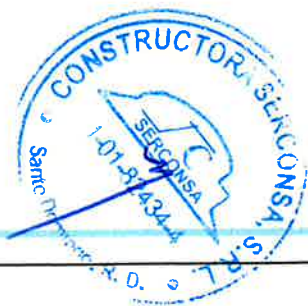

Adecuación del Edificio que alojará el Instituto Especializado Superior en Formación Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

Nombre de tarea		Duración
73	LUMINARIAS (Suministro e instalación)	8.25 días
74	Panel LED 2x2, 40 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garantía. Color blanco. Empotrable en plafón.	6 horas
75	Panel LED Circular de 11.5", 24 Watts, Luz Blanca, 5000K, 6 horas Certificación UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garantía. Color blanco. Empotrable.	6 horas
76	Panel LED Circular de 8.5", 18 Watts, Luz Blanca, 5000K, 6 horas Certificación UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garantía. Color blanco. Empotrable.	6 horas
77	Panel LED Circular de 11.5", 24 Watts, Luz Blanca, 5000K, 6 horas Certificación UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garantía. Color blanco. Superficie.	6 horas
78	Luminaria LED Basculante (Ojo de Buey), 5 Watts, Luz Blanca, 6500K, Certificación UL, 100/277V, IP20. 1 año de garantía. Color blanco. Empotrable. Incluye Bombillo.	6 horas
79	Luminaria LED Lineal de 1.20 mts., 37 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación UL, 100/277V, IP20. 1 año de garantía. Colgante. Incluye elementos de suspensión y sujeción.	6 horas
80	Lámpara LED de Emergencia de 6 Watts, Certificación UL, 100/277V, IP20. Con autonomía de 90 minutos. 1 año de garantía. Superficie.	6 horas
81	Base de Superficie para Panel LED 2x4, Color blanco.	3 días
82	EQUIPOS ELECTRICOS (Suministro e instalación)	12 días
83	Transformador Principal (TR1) tipo Pad-Mounted de 167 kVA, Monofaseo, sumergido en aceite, 1Ø, 7,200V/240-120V, Taps +/- 2.5%, Loop Feed, frente muerto, protección Bay o Nel.	1 día
84	Generador Eléctrico de Emergencia (G1) Encapsulado Nuevo de 200 kW, 1Ø, 240/120V, 60Hz. Motor: CUMMINS Diesel. Incluye breaker.	1 día
85	Modulo de Medición de 16 Zocalos Portaconcladores, en barras 600 Amps, 240/120V, 1Ø, 3F, 60 Hz, con mirillas y troquelados de protección antivandálicos, puerta abisagrada, gabinete Nema 3R, norma EDESUR. Con los siguientes accesorios: 1 - MCB 600a, 2 Polo	1 día


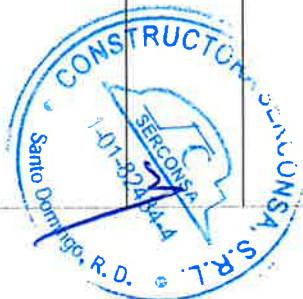


Adecuación del Edificio que alojará el Instituto Especializado Superior en Formación Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

Nombre de tarea		Duración	jul 19 '26							jul 26 '26							ago 2 '26							ago 9 '26							ago 16 '26						
			S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S						
86	Cubículo de Transferencias Automatica, barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R, con transfers switch esclavos. Con los siguientes accesorios: 1 - MCB 700A, 2 Polos 11 - ITA 70A, Monofásicos 2 - ITA 80A, Monofásicos 1 - ITA 125A, Mono	1 día																																			
87	Cubículo de Transferencias Manual, barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R. Con los siguientes accesorios: 2 - MCB 630A, 2 Polos Con luz indicadora de entrada de Generador 1 y Generador Movil. 1 - Bloque neutro 1 - Bloque tierra	1 día																																			
88	Caja de Conexión de Genrador Movil "CCGM", barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R. Con los siguientes accesorios: Embarrado de Cobre., 1 - Bloque neutro 1 - Bloque tierra	1 día																																			
89	Panel de Distribución (P4B/A-A), disponibilidad para 12/24 espacios con barras de 200A, Al, 1Ø, 240/120V, 60HZ, 3C y Tierra. Nema 3R. Dispositivos G.E. o Similar. Con los siguientes Accesorios: 2 - Breaker's de 20/2 THQP 5 - Breaker's de 30/2 THQP 1 - Bre	1 día																																			
90	Panel de Distribución (PCC), disponibilidad para 12/24 espacios con barras de 200A, Al, 1Ø, 240/120V, 60HZ, 3C y Tierra. Nema 1. Dispositivos G.E. o Similar. Con los siguientes Accesorios: 6 - Breaker's de 20/1 THQL	1 día																																			
91	Breaker's para instalación en los diferentes paneles de distribución. Según detalles de paneles. Incluye lo siguiente: 10 - Breaker's de 15/1 THQP 51 - Breaker's de 20/1 THQP 10 - Breaker's de 20/2 THQP 19 - Breaker's de 30/2 THQP 2 - Breaker's de 40/2 TH	1 día																																			
92	Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1 - Breaker DIN Europeo doble 20 Amp.	1 día																																			
93	Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1 - Breaker DIN Europeo doble 32 Amp.	1 día																																			
94	Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1 - Breaker DIN Europeo doble 40 Amp.	1 día																																			





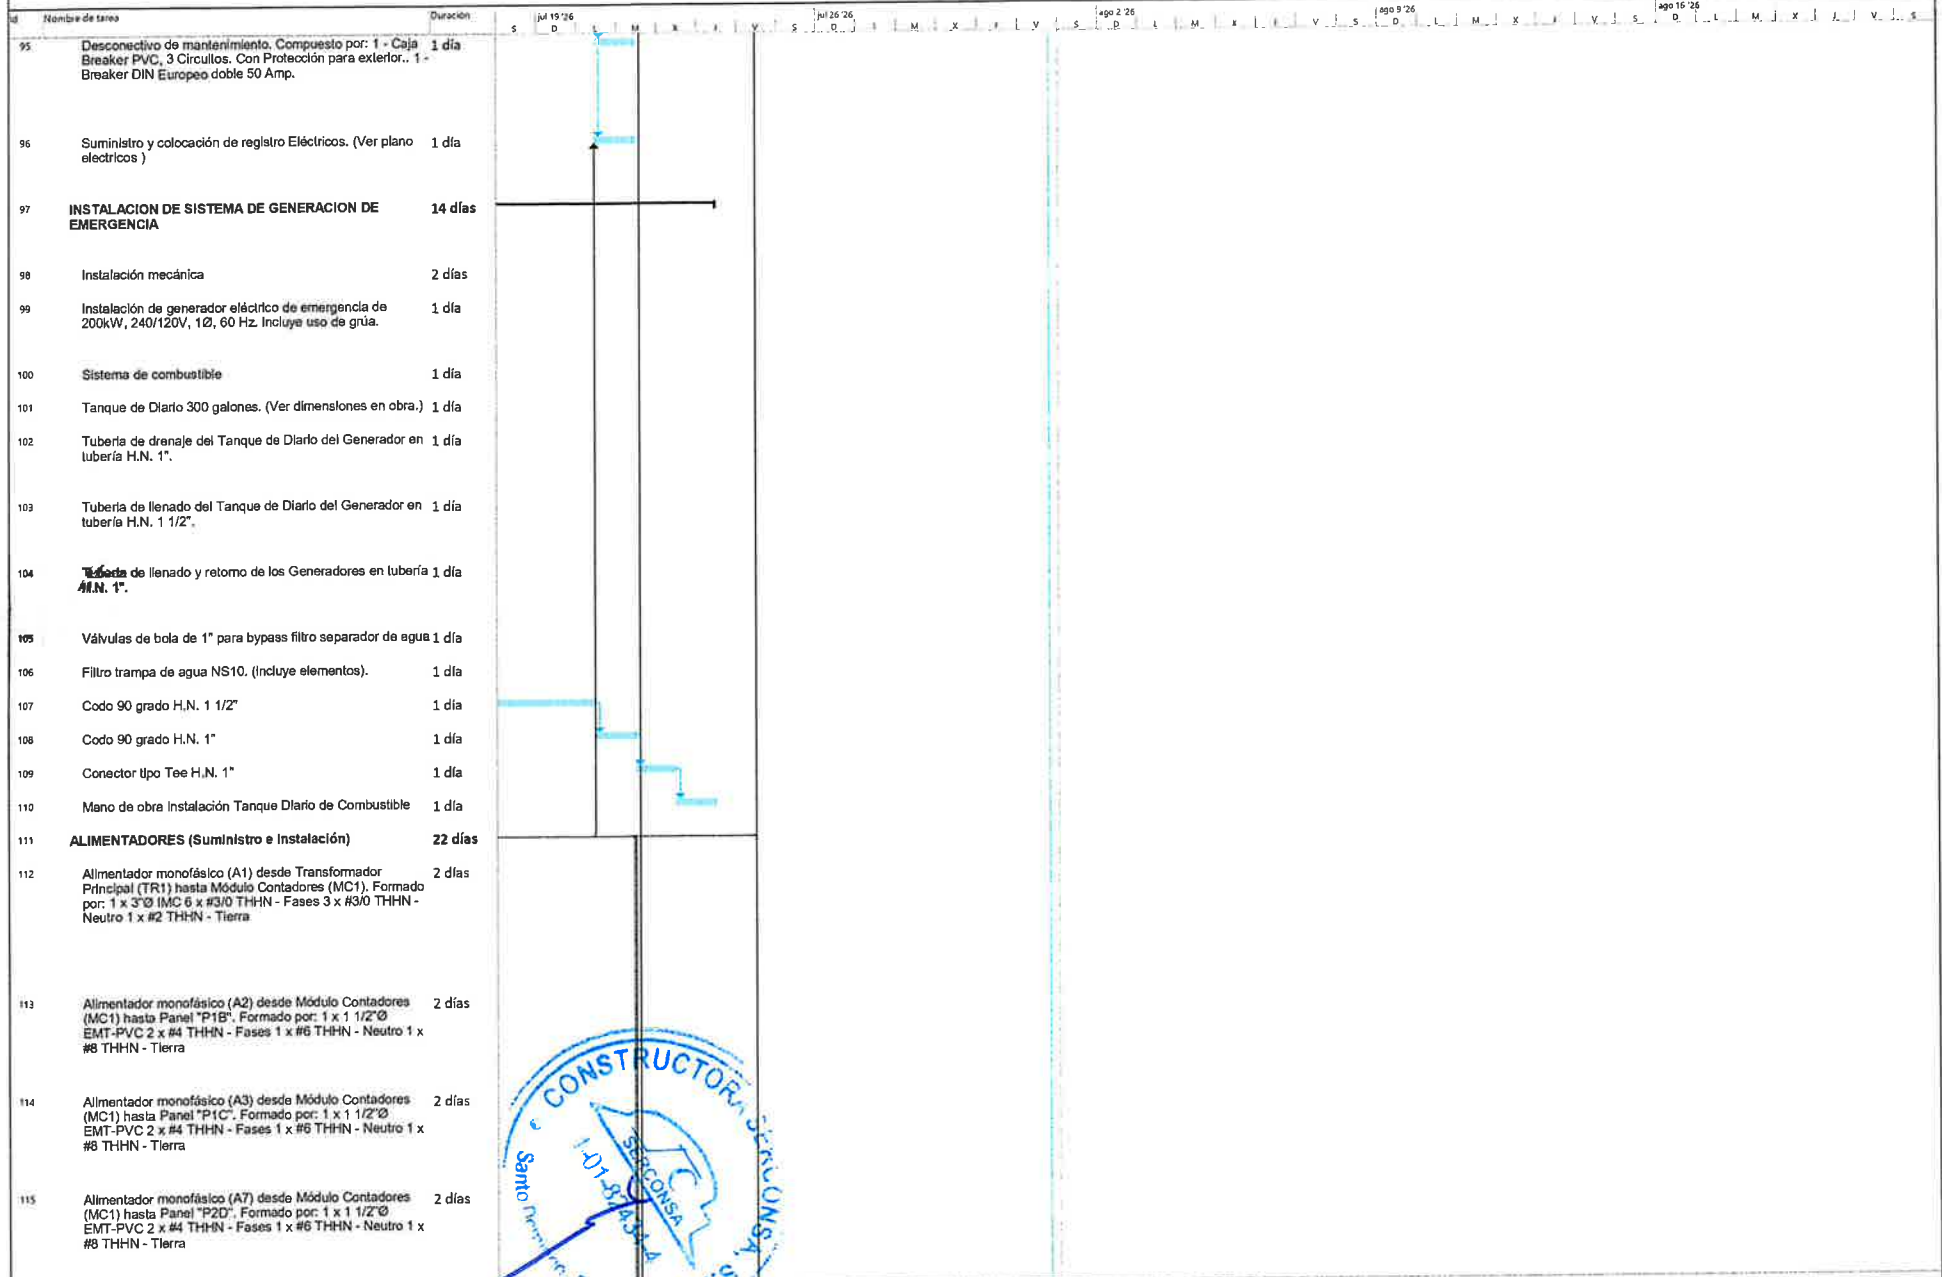


Adecuación del Edificio que alojará el Instituto Especializado Superior en Formación Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

Id	Nombre de tarea	Duración
116	Alimentador monofásico (A8) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3A". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	2 días
117	Alimentador monofásico (A9) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3B". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	2 días
118	Alimentador monofásico (A10) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3C". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	2 días
119	Alimentador monofásico (A11) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3D". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	1 día
120	Alimentador monofásico (A12) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P4A". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	1 día
121	Alimentador monofásico (A12A) desde Panel "P4A" hasta Panel "PCC". Formado por: 1 x 1"Ø EMT 2 x #8 THHN - Fases 1 x #8 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	1 día
122	Alimentador monofásico (A13) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P4B". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	1 día
123	Alimentador monofásico (A14) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P4B/A-A". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #2 THHN - Fases 1 x #4 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	1 día
124	Alimentador monofásico (A16) desde Generador de Emergencia (G1) hasta Interruptor de transferencia Manual (ITM). Formado por: 2 x 3"Ø IMC-LT 6 x #4/0 THHN - Fases 3 x #4/0 THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra	1 día
125	Alimentador monofásico (A17) desde Caja de Conexión de Generador Móvil (CCGM) hasta Interruptor de transferencia Manual (ITM). Formado por: 2 x 3"Ø IMC-LT 6 x #4/0 THHN - Fases 3 x #4/0 THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra	1 día
126	Alimentador monofásico (A18) desde Interruptor de transferencia Manual (ITM) hasta Interruptor de transferencia Automática (ITA). Formado por: 2 x 3"Ø IMC 6 x #4/0 THHN - Fases 3 x #4/0 THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra	1 día
127	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (Suministro e Instalación)	6 días
128	Equipos de climatización	6 días

Adecuación del Edificio que alojará el Instituto Especializado Superior en Formación Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

Nombre de tarea		Duración	Jul 19 '26							Jul 26 '26							Ago 9 '26							Ago 16 '26							
			S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
129	Unidad de A/A Tipo Mini Split Inverter 12,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18.	6 días																													
130	Unidad de A/A Tipo Mini Split Inverter 24,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18.	6 días																													
131	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 24,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18. Unidad Condensadora de Descarga Vertical.	6 días																													
132	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 36,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18. Unidad Condensadora de Descarga Vertical.	6 días																													
133	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 48,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18. Unidad Condensadora de Descarga Vertical.	6 días																													
134	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 60,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18. Unidad Condensadora de Descarga Vertical.	6 días																													
135	Suministro e instalación mecánicas de equipos, Elementos de sujeción y los componentes necesario para la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos mencionados en esta partida.	6 días																													
136	Base en Perfil Metálico Para Unidad Condensadora y elementos de fijación.	6 días																													
137	Materiales para Conexión Evaporadora - Condensadora	6 días																													
138	Gas Refrigerante R410a	6 días																													
139	Bomba de Drenaje para Aire Acondicionado, 208/230V, 60Hz	6 días																													
140	Palometa para Inst. Sistema de A/A Split de 12K a 24K BTL	6 días																													
141	Tubería de Cobre Flexible 1/4". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	6 días																													
142	Tubería de Cobre Flexible 1/2". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	6 días																													
143	Tubería de Cobre Flexible 3/8". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	6 días																													
144	Tubería de Cobre Flexible 5/8". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	6 días																													
145	Tubería de Cobre Flexible 3/4". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	6 días																													
146	Conductor de Goma 14/4 AWG	6 días																													
147	Conductor de Goma 12/4 AWG	6 días																													



Adecuación del Edificio que alojará el Instituto Especializado Superior en Formación Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

Id	Nombre de tarea	Duración	jul 19 '26							jul 26 '26							ago 2 '26							ago 9 '26							ago 16 '26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
148	Tubería PVC de drenaje 3/4"	6 días																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													



Proyecto: ADECUACION IESPEC
Fecha: jue 2/12/26

Tarea
División
Hilo

Resumen
Resumen del proyecto
Tarea manual

Hito (matriz)
Resumen (matriz)
Tarea manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

Resumen manual

